

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

KAYSERİ
15.01.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **KALP DAMAR CERRAHİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.



Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ÇALIŞMA MASALARI	1 ADET	
2	KİTAPLIKLAR	1 ADET	
3	ORTA SEHPA	1 ADET	
4	AHŞAP SOYUNMA DOLAPLARI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	NOT: BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KÂĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN, ACIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **24/01/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

ÇALIŞMA MASASI ŞARTNAMESİ



1. Üst tabla 30 mm (± 5 mm) kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan oluşmalı ve dört kenarında 2 mm pvc kenar bandı olmalıdır.
2. Üst tablanın ölçüsü 140 cm (± 5 cm) x 75 cm (± 5 cm) olmalıdır.
3. Masanın ayakları 30 mm ($\pm 0,5$ mm) yonga levha üzeri melamin kaplı olmalıdır, ayaklar 2 mm pvc kenar bandı ile kaplanmalıdır.
4. Masanın ön kısmında 18 mm ($\pm 0,5$ mm) yonga levha üzeri melamin kaplı perde olmalıdır. Perdenin kenarında en az 0,40 mm pvc bant kullanılmalıdır.
5. Masanın kenar L modülü 50 cm (± 5 cm) x 80 cm (± 5 cm) olmalıdır.
6. Masa, L modülü ile birlikte toplam 155 cm (± 5 cm) derinlikte olmalıdır.
7. Masanın yerden yüksekliği ayaklar dahil 74 cm (± 5 cm) olmalıdır.
8. Masanın L modülünün altına monte edilecek 3 çekmeceli keson olmalıdır.
9. Keson 40 cm (± 5 cm) x 50 cm (± 5 cm) x 71 cm (± 5 cm) ölçülerinde olmalıdır.
10. Kesonun üst tablası 18 mm yonga levha üzeri üst yüz melamin alt yüz melamin kaplama ve 4 kenar 02 mm pvc bantlı olmalıdır.
11. Kesonun alt tablası 18 mm yonga levha üzeri melamin kaplama ve 4 kenar 0.40 mm pvc bantlı olmalıdır.
12. Kesonun sağ yan tablası 18 mm (± 5 mm) yonga levha üzeri melamin kaplama ve uzun 2 kenarı 0.40 mm pvc bantlı olmalıdır.
13. Kesonun sol yan tablası 18 mm (± 5 mm) yonga levha üzeri melamin kaplama ve uzun 2 kenar 0.40 mm pvc bantlı olmalıdır.
14. Çekmecelerin altı 0,8 mm (± 1 mm) yonga levha üzeri çift yüz boyalı olmalıdır.
15. Çekmece önleri 18 mm (± 5 mm) yonga levha üzeri üst yüz melamin alt yüz melamin kaplama ve 4 kenarı 22*02 mm pvc bantlı olmalıdır.
16. Çekmecenin arkılığı 08 mm (± 1 mm) yonga levha üzeri çift yüz boyalı olmalıdır.
17. Keson çekmecelerinde 45 'lik teleskopik ray kullanılmalıdır ve üst çekmece kilitli olmalıdır.
18. Ürün beyaz renk olacaktır.
19. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

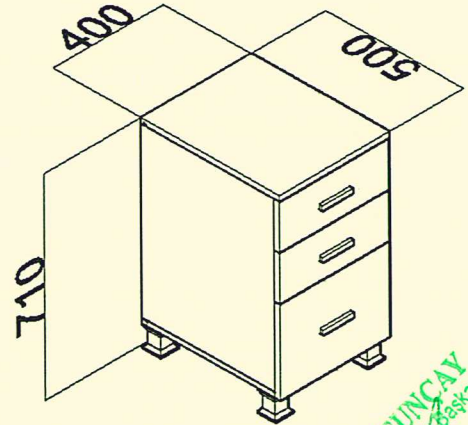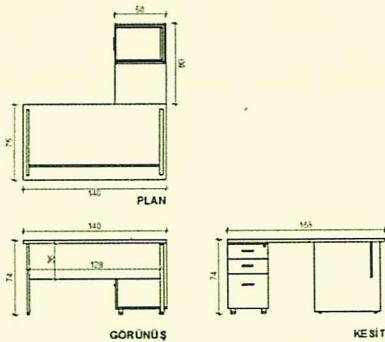

Doç.Dr. Aydın TUNÇAY
Kalp Damar Cerrahisi AD Uzmanı
Dip. Tes.No: 131500
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

DOSYA DOLABI (KÜTÜPHANE) ŞARTNAMESİ



1. Dosya dolabının yerden yüksekliği ayaklar dahil 190 cm (± 3 cm) olmalıdır.
2. Dosya dolabının derinliği 38 cm (± 3 cm) olmalıdır.
3. Dosya dolabının genişliği 80 cm (± 3 cm) olmalıdır.
4. Üst tabla 30 mm (± 3 mm) kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan oluşmalı ve dört kenarında 2 mm pvc kenar bandı olmalıdır.
5. Ara bölmeler 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplamadan oluşmalı ve kenar 0.40 mm pvc bant ile kaplanmalıdır.
6. Yan tablalar 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplı olmalı ve kenar 0.40 mm pvc bant ile kaplanmalıdır.
7. Alt tabla 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplı olmalı ve kenar 0.40 mm pvc bant ile kaplanmalıdır.
8. Elbise dolabının arkılığı 08 mm (± 1 mm) yonga levha üzeri çift yüz boyalı olmalıdır.
9. Kapaklar 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplama ve 4 kenarı 2 mm (± 0.5 mm) pvc bantli olmalıdır.
10. Dolabın açık olan üst bölümünde en az iki adet raf olmalıdır.
11. Dolabın alt kapağında 1 adet kilit olmalıdır.
12. Dolap kapağında 2 adet metal kulp kullanılmalıdır.
13. Ürün beyaz renk olacaktır.
14. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

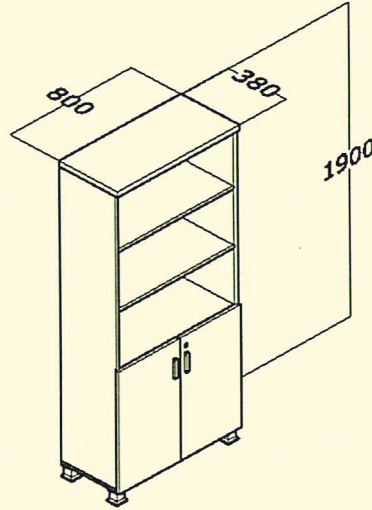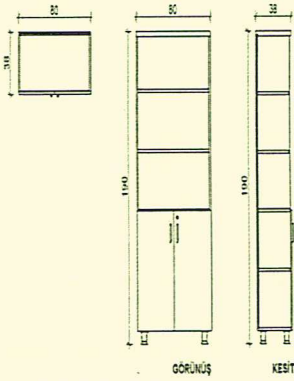

Doç. Dr. Aydın TUNÇAY
Kalp Damar Cerrahisi AD Baskani
Diy. Mes. No: 131500
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ORTA SEHPA ŞARTNAMESİ



1. Sehpanın yerden yüksekliği 45 cm (± 3 cm) olmalıdır.
2. Sehpanın derinliği 50 cm (± 3 cm) olmalıdır.
3. Sehpanın genişliği 50 cm (± 3 cm) olmalıdır.
4. Üst tabla 30 mm (± 3 mm) kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan oluşmalı ve dört kenarında 2 mm pvc kenar bandı olmalıdır.
5. Ayaklar 30 mm (± 3 mm) kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan oluşmalı ve kenarında 2 mm pvc kenar bandı olmalıdır.
6. Ara kayıt 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplı olmalı ve kenar 1 mm pvc bant ile kaplanmalıdır.
7. Ürün beyaz renk olacaktır.
8. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

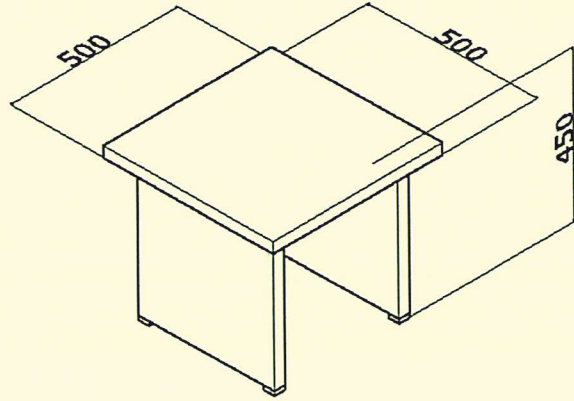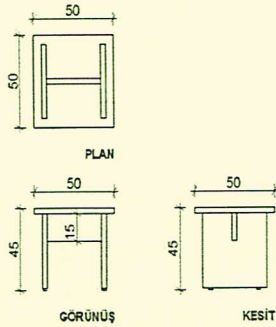

Doç.Dr. Aydın TUNCAY
Kalp Damar Cerrahisi AD Başkanı
Dip. Teş. No: 121500
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

SOYUNMA DOLABI ŞARTNAMESİ

1. Soyunma dolabının yerden yüksekliği ayaklar dahil 190 cm (± 3 cm) olmalıdır.
2. Soyunma dolabının derinliği 52 cm (± 3 cm) olmalıdır.
3. Soyunma dolabının genişliği 50 cm (± 3 cm) olmalıdır.
4. Üst tabla 30 mm (± 3 mm) kalınlığında melamin kaplı yonga levhadan oluşmalı ve dört kenarında 2 mm pvc kenar bandı olmalıdır.
5. Ara bölmeler 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplamadan oluşmalı ve kenar 0.40 mm pvc bant ile kaplanmalıdır.
6. Yan tablalar 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplı olmalı ve kenar 0.40 mm pvc bant ile kaplanmalıdır.
7. Elbise dolabının arkılığı 08 mm (± 1 mm) yonga levha üzeri çift yüz boyalı olmalıdır.
8. Kapaklar 18 mm (± 3 mm) yonga levha üzeri melamin kaplama ve 4 kenarı 2 mm (± 0.5 mm) pvc bantlı olmalıdır.
9. Dolap içerisinde 1 adet elbise asmak için boru olmalıdır.
10. Dolabın kapağında 1 adet kilit olmalıdır.
11. Dolap kapağında 1 adet metal kulp kullanılmalıdır.
12. Ürün beyaz renk olacaktır.
13. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

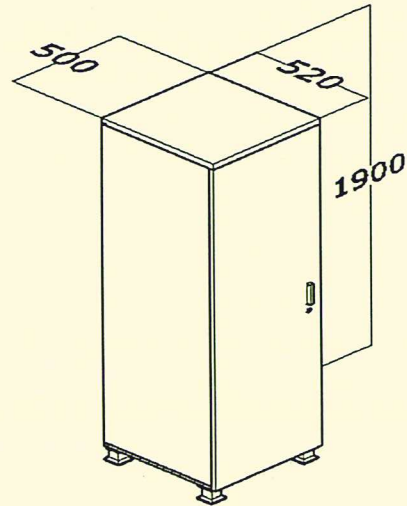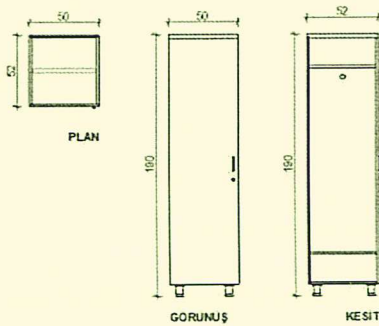

Doç. Dr. Aydın TUNÇAY
Kale Damar Caddesi AD-5
Diy. Tes. No: 131500
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri