


NOT: Teklif mektuplarının en geç 18/03/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

ÜÇLÜ KANEPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanepenin oturma kısmında ve sırt kısmında yay kullanılmalıdır.
2. Oturma kısmında herkül yay sırt kısmında ise normal yay kullanılmalıdır.
3. Oturum ve sırt kısmında kullanılan yayların arasında mukavemetin sağlanabilmesi için 5 cm (± 1)' lik 22 Dns Sünger takozlar kullanılmalıdır.
4. Oturum ve sırt kısmında bulunan yayların tamamının üst bölümünde keçe kullanılmalıdır.
5. Oturum rahatlığının ve sağlamlığın artması için keçelerin üzerinde ise 1,5 cm ($\pm 0,3$)' lik 22 Dns Sünger kullanılmalıdır.
6. Oturum ve sırt bölümünde köpürme uygulanmalıdır.
7. Köpürmenin iç kısmında yani altında elyaf kullanılmalıdır.
8. Standart Japon tipi makas sistemi kullanılmalıdır.
9. Kanepenin telora kasası 25x25x0.8 mm ($\pm 0,1$) kutu profilden imal edilmelidir.
10. Profilin üzerine elastik kolonlar çakılmalıdır, kenarlarında ise kavak çıtalrı ile çerçeve yapılmalıdır.
11. Kanepenin taban kasasının tamamı 18 mm ($\pm 0,1$) çift yüz boyalı suntalem olmalıdır.
12. Kanepenin alt taban kısmı 8 mm ($\pm 0,1$) tek yüz boyalı suntalem olmalıdır.
13. Kanepenin alt kısmı sandıklı olmalıdır ve iki bölümden oluşmalıdır.
14. Kanepenin ön baza kısmında fitil olmalıdır.
15. Kanepede 4 adet 12 cm (± 1)' lik ahşap görünümlü plastik konik ayak kullanılmalıdır.
Bu ayakların haricinde 5 adet daha gizli ayarlı plastik ayak kullanılmalıdır. Toplamda 9 adet ayak bulunmalıdır.
16. Kanepenin kolları kapalı ve 18 cm (± 1)' yonga levha ve 3 mm ($\pm 0,1$) ahşap birleşiminden oluşmalıdır.
17. Kollarda kasaya bağlantının yapılabilmesi için kol profili kullanılmalıdır ayrıca kollarda fitil kullanılmalıdır.
18. Kanepenin kol kısmında 1,5 cm ($\pm 0,3$)' lik 22 Dns Sünger kolun üst kısmında ise 2 cm ($\pm 0,3$)' lik 22 Dns Sünger kullanılmalıdır.
19. Kanepenin yanında iki adet kırlent verilmelidir.

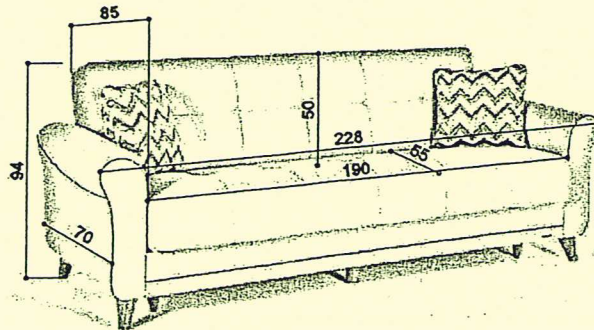

Prof. Dr. Muzaffer KEZLİK
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No 76746
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

ÜÇLÜ KANEPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

20. Resimde belirtildiği gibi;

- Derinlik: 85 cm,
- Yükseklik: 94 cm (Kanepe ayaklarının yüksekliği 9 cm dahil) ,
- Sırt kısmının yüksekliği: 50 cm,
- Genişlik: 226 cm olmalı,
- Kol kısımları hariç genişlik: 190 cm,
- Her bir kol genişliği 18 cm, derinliği 70 cm
- Sırt kısmı genişliği hariç oturma alanının genişliği 55 cm,

21. Altı bazalı olmalı

22. Sırt kısmı yatırılarak yatak haline getirilebilmeli

23. Kumaşı silinebilmeli, leke tutmamalı ve antibakteriyel özellikte olmalı

24. En az 2 yıl garantili olmalı

25. Ürün eksiksiz, kurulmuş, kullanıma hazır bir şekilde teslim edilmeli

Prof.Dr.Muzaffer KEKLİK
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı
Dip.Tesc.No.76146
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri