

NOT: Teklif mektuplarının en geç **16/04/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

**KARDİYOLOJİ YOGUN BAKIM
DESK BANKO TEKNİK ŞARTNAMESİ**

16.02.2024

İŞİN KONUSU

Desk Banko Yapım İşidir.

İŞİN KAPSAMI

Kardiyoloji yoğunbakım
Yapılacak işin çizim ve ölçüleri ekte sunulmuştur.
İşi yapacak firma yerinde yeniden ölçü alacak ilgili birim ve Teknik personele imzalatacak olup teklif dosyasına eklenecektir.

Yapılacak Mobilyaların Malzeme Özellikleri

1. Bankonun üst ve dikme kısımları 25 mm ve önü parlak, 18 mm (sunta lam) olacaktır.
2. Bankonun yanları sunta lam aynı zamanda renk uyumlu olacaktır. Sunta lam 1. kalite. Olacak.
3. Bankonun ayakları ayarlanabilir metal ayak olmalıdır. .
4. Bankonun önünde uygun şekiller (isteğe bağlı) kabartma desen, işleme olmalıdır.
5. Bankodan bağımsız çekmece, komodin ayrı bir parça olarak 4 çekmeceli hareket ettirilebilir olmalıdır. Komodin' nin en üst çekmecesinde kilit olmak zorundadır.
6. Çekmecenin ileri geri hareketini sağlayan kızaklar 3 kademeli (teleskobik) standart eni 33mm aşağı olmayacak boyları dolap uzunluğuna göre değişen raylardan olacaktır. İtmeli (numuneye göre)

➤ NOT: RENK, DESEN İDARE TARAFINDAN SEÇİLECEKTİR.

MONTAJI

- Nakliye ve montaj, üretici ya da yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Yüklenici firma montaj işi için her türlü makine, donanım ve yeterince teknik eleman bulunduracaktır. İdareden bu iş için yardım istenmeyecektir.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Osman ALICI
Teknisyen Yrd.
1146

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin SAYIN
Mobilya Bölümü Teknikisyeni
B42702

Prof. Dr. Ali BOĞAN
Kardiyoloji A.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi


DİĞER HUSUSLAR

1. Yüklenici firma işin yapılacağı yerde ölçüsünü alacaktır
2. YÜKLENİCİ teklifinde kullanılacağı malzemeler ile ilgili marka, model, standart, kalite v.s bilgileri belirtecektir.
3. Anahtar teslim fiyatları, bu şartname esasları dâhilinde tamamlanması gereken işler için gerekebilecek tüm unsurları, malzeme, teçhizat, işçilik, nakliye, sigorta kalemlerini, her türlü risk masraflarını içerecektir.
4. Sipariş verildikten sonra yüklenici işi en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kurulum ve montajı tamamlayıp teslim edecektir.
5. YÜKLENİCİ ekibinin uygulama ve işçilik kalitesiyle ilgili İŞVEREN'DEN şikayet gelmesi durumunda ekip 3 iş gününü geçmemek kaydı ile en kısa sürede montaj ekibini değiştirecektir.
6. Sözleşme konusu işin işyerinde uygulaması esnasında doğacak kırık, oyuk, çatlak, vs. yerlerin dolgu ve tamiratları YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. Ayrıca taban tavan ve duvarlardaki her türlü tesisat hatları diğer inşaat imalatlarına karşı harç, çimento, şap, sabitleme, askıya alma vs. gibi tedbirler İtina ile alınarak yüklenici tarafından korunacaktır.
7. İŞVEREN tarafından istenen veya gerekli tüm kırma, düzeltme, arka, taşıyıcı konması, delme vb. malzemeli olarak yapılacak imalat şekilleri ve zamanı İŞVEREN'E danışarak yapılacaktır.
8. İmalatlardan ötürü oluşabilecek olumsuz her türlü hasar, saha temizliği YÜKLENİCİ tarafından bedelsiz yapılacaktır.
9. Firma oluşabilecek her türlü iş kazasını önlemek amacıyla ilgili yasaların ön gördüğü iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemleri almak ve her türlü kişisel koruyucu donanım malzemelerini personeline kullandırmak zorundadır. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazasından idare sorumlu olmaz.
10. Garanti süresi, YÜKLENİCİ yükümlülüğündeki mobilyaların kompleksi İŞVEREN tarafından kabulünden itibaren 24 (yirmi dört) aydır.
11. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek her hangi bir arıza ve/veya üretim aşamasından kaynaklanan bir hata ile oluşan hasarı; YÜKLENİCİ kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç 7 (yedi) iş gününde, her türlü malzeme ve işçilik kendi hesabına olmak şartıyla, gidermekle mükelleftir

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Osman ALİ
Teknisyen Yrd
1146




ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sebahattin AYDIN
Mobilya Uzmanı
Bilgi İşleri




Prof. Dr. Ali DOĞAN
Kardiyoloji A.B.D. Başkanı
Dip. Tes. No: 3622
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri



Kardiyoloji Yoğun bakım

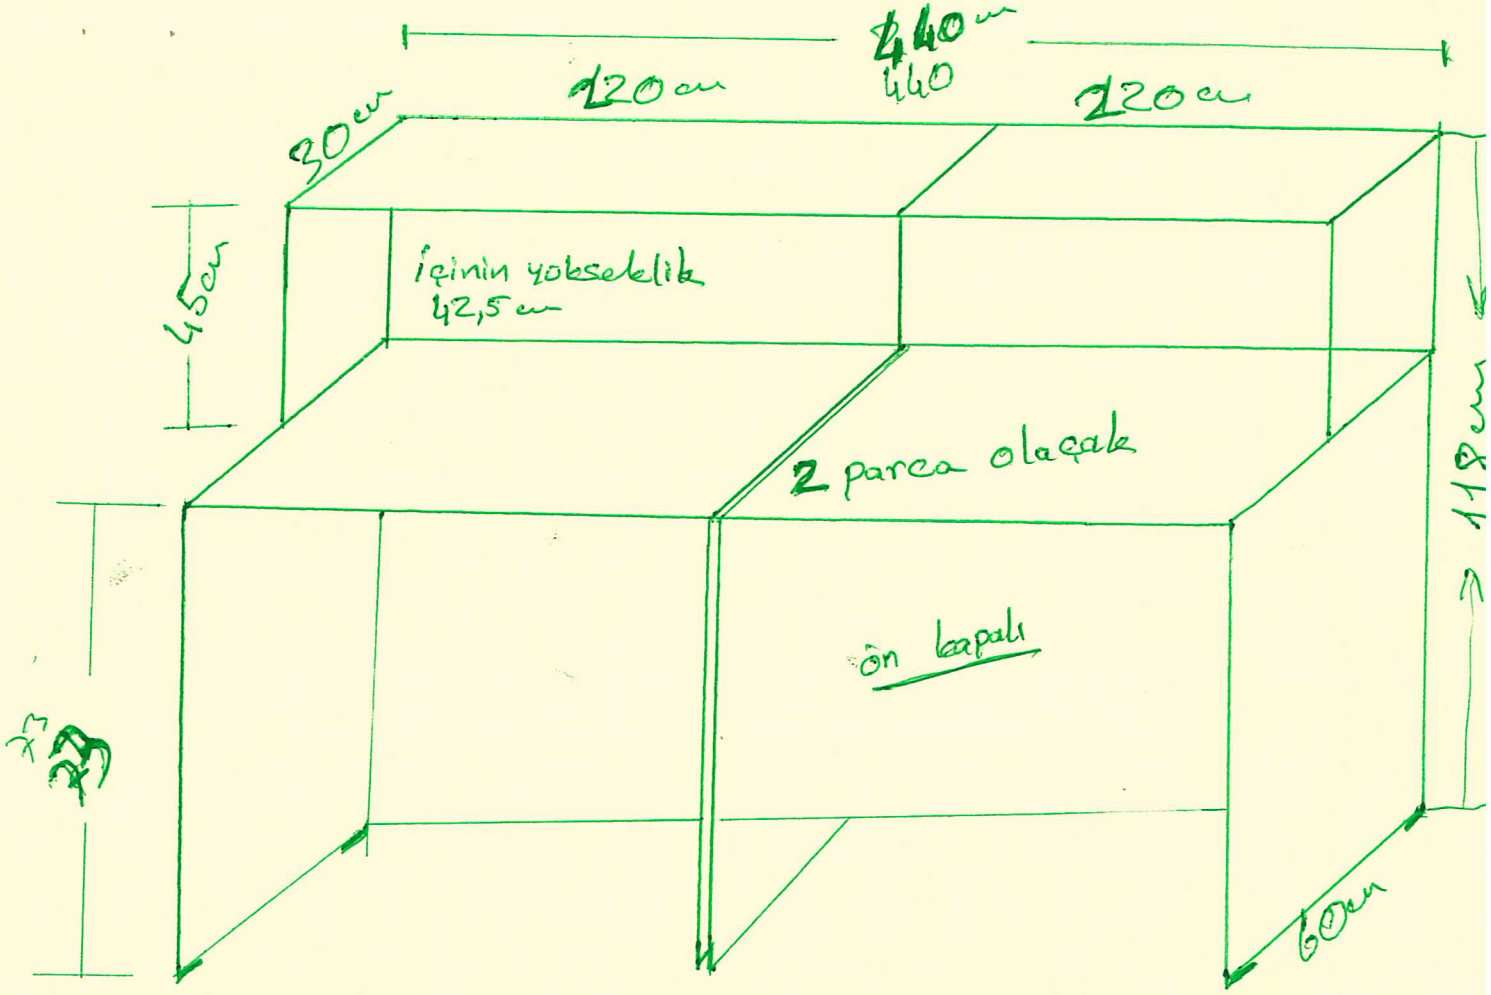

25 mm lik sınıtadom olacak desk
Ön 18 mm lik olacak

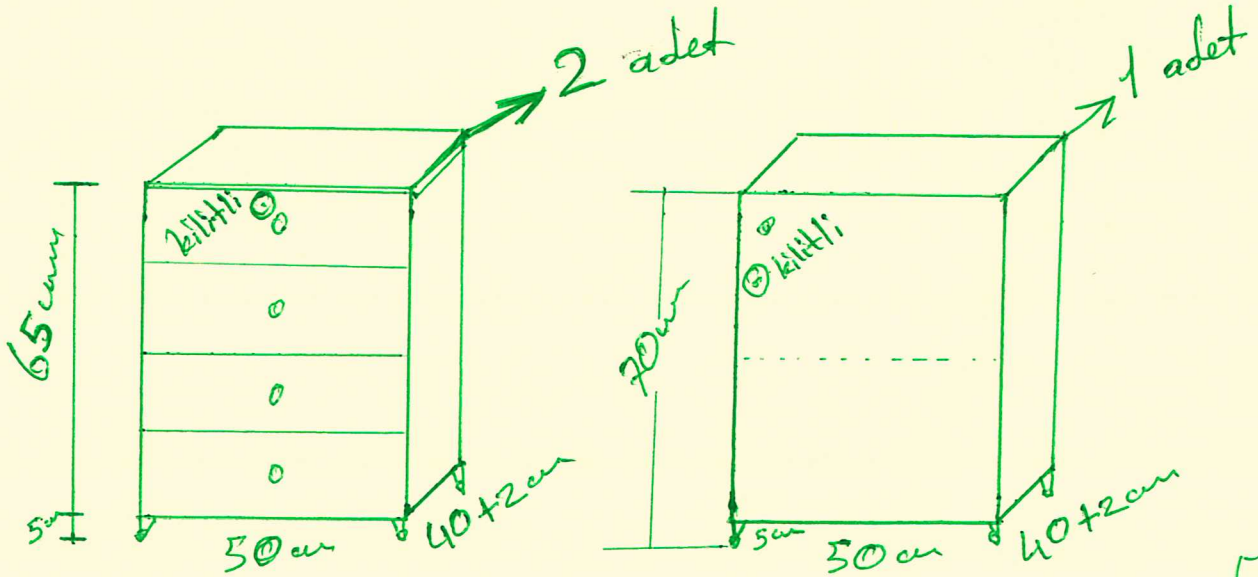

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Osman ALICI

Teknisyen Yrd.

1146

Osman ALICI

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Sebahattin AKIN
Mobilya Uzmanı
Baş 0306 3622 3622

Sebahattin AKIN

Prof. Dr. Ali DOĞAN

Kardiyoloji A.D. Başkanı

Dip. Tes. No: 3622

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri