

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 – Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
06.05.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi DEMİRBAŞ DEPO (TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ) ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.


Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

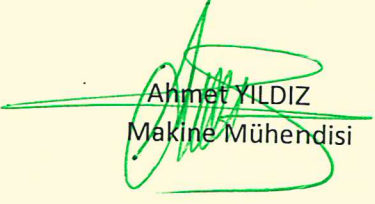
S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	SU TANKI	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
G	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMİYECİK CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECİKLERDİR		
J	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **15/05/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılmasını veya **erudsim@erciyes.edu.tr** adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

SU TANKI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Alımı yapılacak olan su tankı (-35)°C özelliğe sahip anti-freze saklama deposu olarak kullanılacaktır
- 2- Su tankı şeffaf olmalı, malzemesi 1. Kalite lineer polietilen malzemeden imal edilmiş olmalı ve insan sağlığına zarar vermemelidir.
- 3- Su tankının kapağı üst tarafta ve geniş olmalıdır.
- 4- El ile kumanda edilen bölümleri yani boşaltma vanası sert plastik olmalıdır metal kullanılacaksa oksit oluşturmayacak malzemeden yani paslanmaz çelikten olacaktır.
- 5- Su tankı taşıyıcı üniteye konuşlandırılabilmesi için alt kısmı düz ya da metal kaideye oturtulacak şekilde ayarlanıp dikdörtgen (Prizmatik) kesitli olacak, (metal kaidesiz) idarenin göstereceği yerde ayniyat deposuna teslim edilecektir.
- 6- Su tankı 500 lt (litre) hacme sahip olmalıdır.


İsmail ÇEVİK
Enerji Sistemleri Mühendisi


Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi