

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
05.06.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ KAYNAK ATÖLYESİ** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.

Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

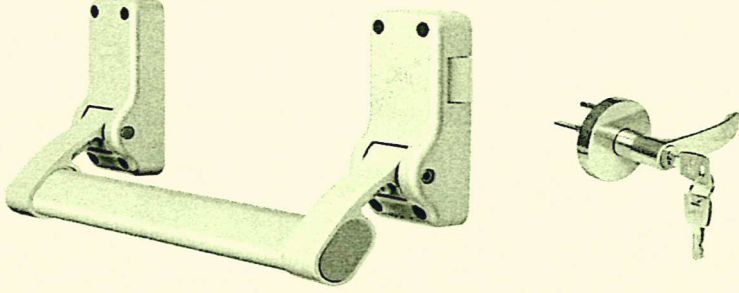
S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	YANGIN ÇIKIŞ KAPISI KİLİDİ TAKIMI	25 ADET	
2	İNOX MATKAP UÇLARI (3,4,5,6,7,8,9,10,11 VE 12 MM)	20 ŞER ADET	
3	16 MM PVC KAPLI SANDVİÇ PANEL	30 M2	
4	4 MM KOMPOZİT PANEL	16 M2	
5	PVC PENCERE KOLU	50 ADET	
6	PVC İSPANYOLET 120 CM VE GENİŞ GÖBEK İSPANYOLET	35 ADET	
7	PVC PRATİK MENTEŞE (QUİK)	150 ADET	
8	MASTİK (1000 LİK)	36 ADET	
9	PVC BARELLİ KAPI KİLİDİ	50 ADET	
10	PVC WC KİLİDİ	50 ADET	
11	PVC BARELLİ KAPI KOLU	50 ADET	
12	İSPANYOLET VİDASI	2000 ADET	
13	7.5 LİK SİLİNDİRLİ KİLİT	25 ADET	
14	7.5 LİK DİLLİ KİLİT	25 ADET	
15	125x32 MM RULET TEKER	100 ADET	
16	AKILLI VİDALAR MERCİMEK BAŞLI (3.8x70)	1000 ADET	
17	AKILLI VİDALAR HAVŞA BAŞLI (3.8x60)	1000 ADET	
18	60 LİK BAREL KİLİT	50 ADET	
19	90 MM MANDALLI SİLİNDİR BAREL KAPI KİLİDİ	50 ADET	
20	KAYNAK ELEKTRODU	4 PAKET	
21	125x32 MM DELİK BAĞLANTILI TEKER	30 ADET	
22	125x32 MM TABLA BAĞLANTILI TEKER	30 ADET	
23	50x20 MM DELİK BAĞLANTILI TEKER	60 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir. *Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecek ** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		

	Bilgi İçin: Kaynak Atölyesi (Ali Caymaz veya Kemal KIYMAZ)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili: 20090		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİATİ RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 24/06/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ

KAYNAK ATÖLYESİ SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Teknik Özellikleri
1	Yangın Çıkış Kapısı Kilidi takımı	 Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
2	İnox matkap uçları	HSS İnox Matkap Ucu TS ISO 235, HSSE %5 Co alaşımlı yüksek hız çeliğinden üretilmiş olmalı, özel profil, uç açısı 135°, çap toleransı h8, sağ kesme yönlü olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
3	16 mm pvc kaplı sandviç panel	Sandviç paneller, ekstrüde polistiren (XPS) çekirdek ve 2 sert PVC levhadan oluşan kendi kendini destekleyen panellerdir, beyaz" renkte olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
4	4 mm kompozit panel	0.3+3.4+0.3 mm şeklinde olmalıdır. Dış kısımları alüminyum malzemeden ve elektrostatik boyalı olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
5	Pvc pencere kolu	Pvc Doğrama, Ahşap Doğrama, Alüminyum Doğrama (Pvc Kanallı Sistemlerde) Tek Açılım, Çift Açılım, Vasistas, Kapı ve pencerelerinde kullanılır. Secustik Kol Kilitleme Açısı 90 Derece dönme açısına sahip olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
6	Pvc ispanyolet 120 cm	PVC pencereler için özel üretilmiştir. 120 cm pencereye uyum sağlar. Kilit mekanizmasıyla sıkı kapanma sağlayarak rüzgar sesi girmesini engeller. Korozyona karşı koruma kaplaması bulunmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
7	Pvc pratik menteşe (Quik)	PVC Kanat Profilleri uygulanır. Uzunluk 100 mm dir. Özel Alaşım ZAMAK malzemeden imal edilmiştir. Beyaz Renk. Yüzeyi Statik Özel boya ile kaplamıştır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

8	Mastik (1000 lik)	Kuruduktan sonra su geçirmez tabaka bir tabaka oluşturmalıdır. Hava şartlarına dayanıklıdır ve uzun süre esnekliğini korumalı ve boyanabilir 280 ML Su bazlı olduğundan ötürü dolgu yapılan yüzeyi etkilememelidir. Alüminyum, ahşap ve PVC çerçeve ve pencere montajlarında, su, rüzgâr ve neme dayanıklılığından ötürü rahatlıkla kullanılabilir olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
9	Pvc barelli kapı kilidi	Kale Kapı PVC Kapı Gömme Kilit Gövde Wc Banyo Kilidi Gövdesi Silindirli 35 mm Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
10	Pvc wc kilidi	Gövde : Çelik Galvaniz kaplamalı. Ayna ve Karşılık : Çelik Sürgü : Zamak döküm. Krom kaplamalı. Tek turlu. Mandal : Zamak döküm. Krom kaplamalı. Yön : Çevrilebilir Sertifikalar : TS EN 12209 Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
11	Pvc barelli kapı kolu	Ral 9005 Toz Boya Kalite Sertifikası : DIN EN 1906 (Alman Sertifikalı) Korozyon Dayanımı : Çok Yüksek Korozyon Dayanımı (EN 1670 Sınıf : 5) Kullanım Sınıfı : 3 Stil : Modern Çalışma Şekli : Yay Takviyeli Donanım Emniyet : Kalite Sınıfı 0 (Normal Kullanım) Bağlantı Elemanı : POM Yüzey : Eloksal Kaplamalı Alüminyum Alaşımı Kilitleme Tipi : Yale (Silindir) Yangın Dayanımı : - Malzeme : Alüminyum Alaşımı Karşılıklı Bağlantıya Uygun mu ? : Evet Uygulanabilecek Kapı Kalınlığı : 60-80 mm Bağlantı Demiri : 8x8 mm Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
12	İspanyolet vidası	YHB SSB seyrek dişli olacaktır. Çinko kaplama olacaktır. Vidalama işleminde PH2 uç kullanımına uygun olmalıdır Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
13 14	7.5 lik silindirli ve dilli kilit	Nikel Barelli 152/r-40 silindirli barel nikel kilit özellikleri: Gövde: Çelik.Galvaniz kaplamalı. Ayna ve karşılık: Çelik.Pirinç kaplamalı.Sürgü: Ms 58 pirinç. İki turlu. Mandal: Ms 58 pirinç. Barel: 68 mm german barel (3 anahtarlı) Alüminyum kapılar için uygundur. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
15	125x32mm rulet teker	TEKER :Polipropilen kasa, gri kauçuk, (85 Shore A), jant kapaksız, rulman yataklı TAŞIMA KAPASİTESİ:110 kg Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
16 17	Akıllı vidalar havşa ve mercimek başlı (3.8x70,3.8x60)	Y.H.B.Matkap Uçlu Vidalardır. Ürünlerin ölçüleri mm cinsinden ÇapXBoy şeklinde tanımlanmıştır. İlk ölçü ürünün çapını, ikinci ölçü ise boyunu(malzemeye giren kısmın boyunu) ifade eder. Üstün delme kapasitesine sahip Akıllı Vida olarak da bilinen bu ürün matkap gerektirmez, plastik, levha sac, panel, krom-nikel vb. gibi birçok yerlerde kullanılmalıdır. Yıldız silindir mercimek ve havşa başlıdır. Vidalama işleminde PH2 uç kullanımına uygun olmalıdır. Dayanıklılığını artırmak için özel çinko kaplamalıdır. DIN 7504N normunda olmalıdır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

18	60 lık barel kilit	Gövde Malzeme Ölçüsü: 60 mm Piring Genişlik:60 mm Türü: Bilyeli Kam Türü : Sinter özel döküm Anahtar Kombinasyonu: Bilgisayar Teknolojisi Yaylar: Fosfor bronz Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
19	90 mm Mandallı Silindir Barel Kapı Kilidi	Gövde Malzeme Ölçüsü: 90 mm Piring Genişlik:90 mm Türü: Bilyeli Kam Türü : Sinter özel döküm Anahtar Kombinasyonu: Bilgisayar Teknolojisi Yaylar: Fosfor bronz Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
20	Kaynak elektrodu	TS EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 AWS A5.1 : E6013 EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12 Standartlarına uygun olacaktır. Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.
21 22	125x32mm delik ve tabla bağlantılı teker	MAŞA:Preslenmiş çelik saç, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, delik ve tabla bağlantılı maşa TEKER :Polipropilen kaskak, siyah kauçuk, (85 Shore A), jant kapaklı, göbek rulmanlı TAŞIMA KAPASİTESİ:110 kg Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir
23	50x20 mm delik bağlantılı teker	MAŞA:Preslenmiş çelik saç, beyaz çinko kaplama, tek bilya yataklı, döner başlık, delik bağlantılı maşa TEKER :Polipropilen kaskak, gri kauçuk göbek pimli Not: Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir

Not: Yukarıda teknik özellikleri belirtilen tüm ürünlerde TSE, CE ve uluslararası standartlara haiz olmalıdır.

ERÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ali CAYMAZ
Metal Teknoloji Teknisyeni
4554