

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
08.08.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	HAVALANDIRMA SİSTEMİ PERİYODİK KONTROLÜNÜN YAPILMASI İŞİ		
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	**Teklif veren firmalar teknik şartnamenin her bir maddesini için birebir uygunluk belgesi verecek ya da teknik şartnamenin tüm hükümlerini kabul ettiğini beyan edecektir.		
	***Ürünlerin marka ve modelleri belirtilecektir.		
	**** Teklif edilen ürünler ile ilgili katalog bilgisi sunulan teklife eklenmelidir.		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili : 20085 Ahmet YILDIZ		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç **29/08/2024** günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya **crudsim@erciyes.edu.tr** adresine gönderilmesini rica ederiz.

01.08.2024

PERİYODİK KONTROL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- HAVALANDIRMA SİSTEMİ PERİYODİK KONTROLÜ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümleri, tesisatlarda oluşması muhtemel sorunların engellenmesi için periyodik bakım ve periyodik kontrol yapılması zorunluluğunu getirmiştir. Bu nedenle Hastanemiz çeşitli bölümlerinde bulunan Havalandırma ve Klima Tesisatlarının periyodik kontrollerinin Periyodik kontrol kriterleri ve ilgili standartlarda (Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.) belirtildiği şekilde yapılması gerekmektedir.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi envanterinde bulunan havalandırma sistemleri yılda bir kez Projede belirtilen kıstaslara uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak periyodik kontrolleri yapılarak *İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ'NDE* belirtildiği şekilde raporlanarak idareye teslim edilmesi gerekmektedir.

1 - Acil Röntgen, 2 - Anjiyografi, 3 - Çocuk Röntgen ve Skopi, 4 - Endoskopi Ünitesi, 5 - Gama Kamara1-2, 6 - Girişimsel Anjiyo, 7 - Mamografi, 8 – Tomografi 1-2-3, 9 - Nükleer Tıp (Ped-BT) 10 - Moleküler Patoloji ve Doku Laboratuvarı, Makroskopi, 11 - Poliklinik Röntgen, 12 - Kalp Hastanesi Röntgen, 13 - Kalp Hastanesi Anjiyo 1-2-3, Acil Röntgen, 14 – Rayotrapı Ünitesi 15 – Radyasyon Onkoloji 15- Sterilizasyon Ünitesi Etilen Oksit Odası

Yukarıda belirtilen alanlarda 2023 yılı Aralık ayında yapılan periyodik kontrol geçerlilik tarihi 2024 Aralık ayında biteceğinden ilgili kurumlardan yetki almış firma/kurum tarafından Havalandırma sistemlerinin Periyodik kontrollerinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Raporlama her bir birim için yani 15 birim için ayrı ayrı yapılacaktır. Bütün birimler bir raporda bir başlık altında olmayacaktır. MSÜ Etilen Oksit odası için hava değişim sayısı raporda belirtilmelidir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç 1 gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenir ve karşılıklı olarak imzalanır.”

Yukarıda açıklanan 04 Şubat 2024 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan *İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair*


Yönetmelik gereği İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç 1 gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğine uygun sözleşme düzenlenecek ve karşılıklı olarak imzalanacaktır.


Not: Belirtilen alanlara ait projeler ekte olup ayrıca yükleniciye periyodik kontrol öncesi de teslim edilecektir.


İsmail ÇEVİK
Enerji Sistemleri Mühendisi




Ahmet YILDIZ
Makine Mühendisi

ACİL SERVİS
DEPOSU ACİL
ULTRASON
ACİL RÖNTGEN

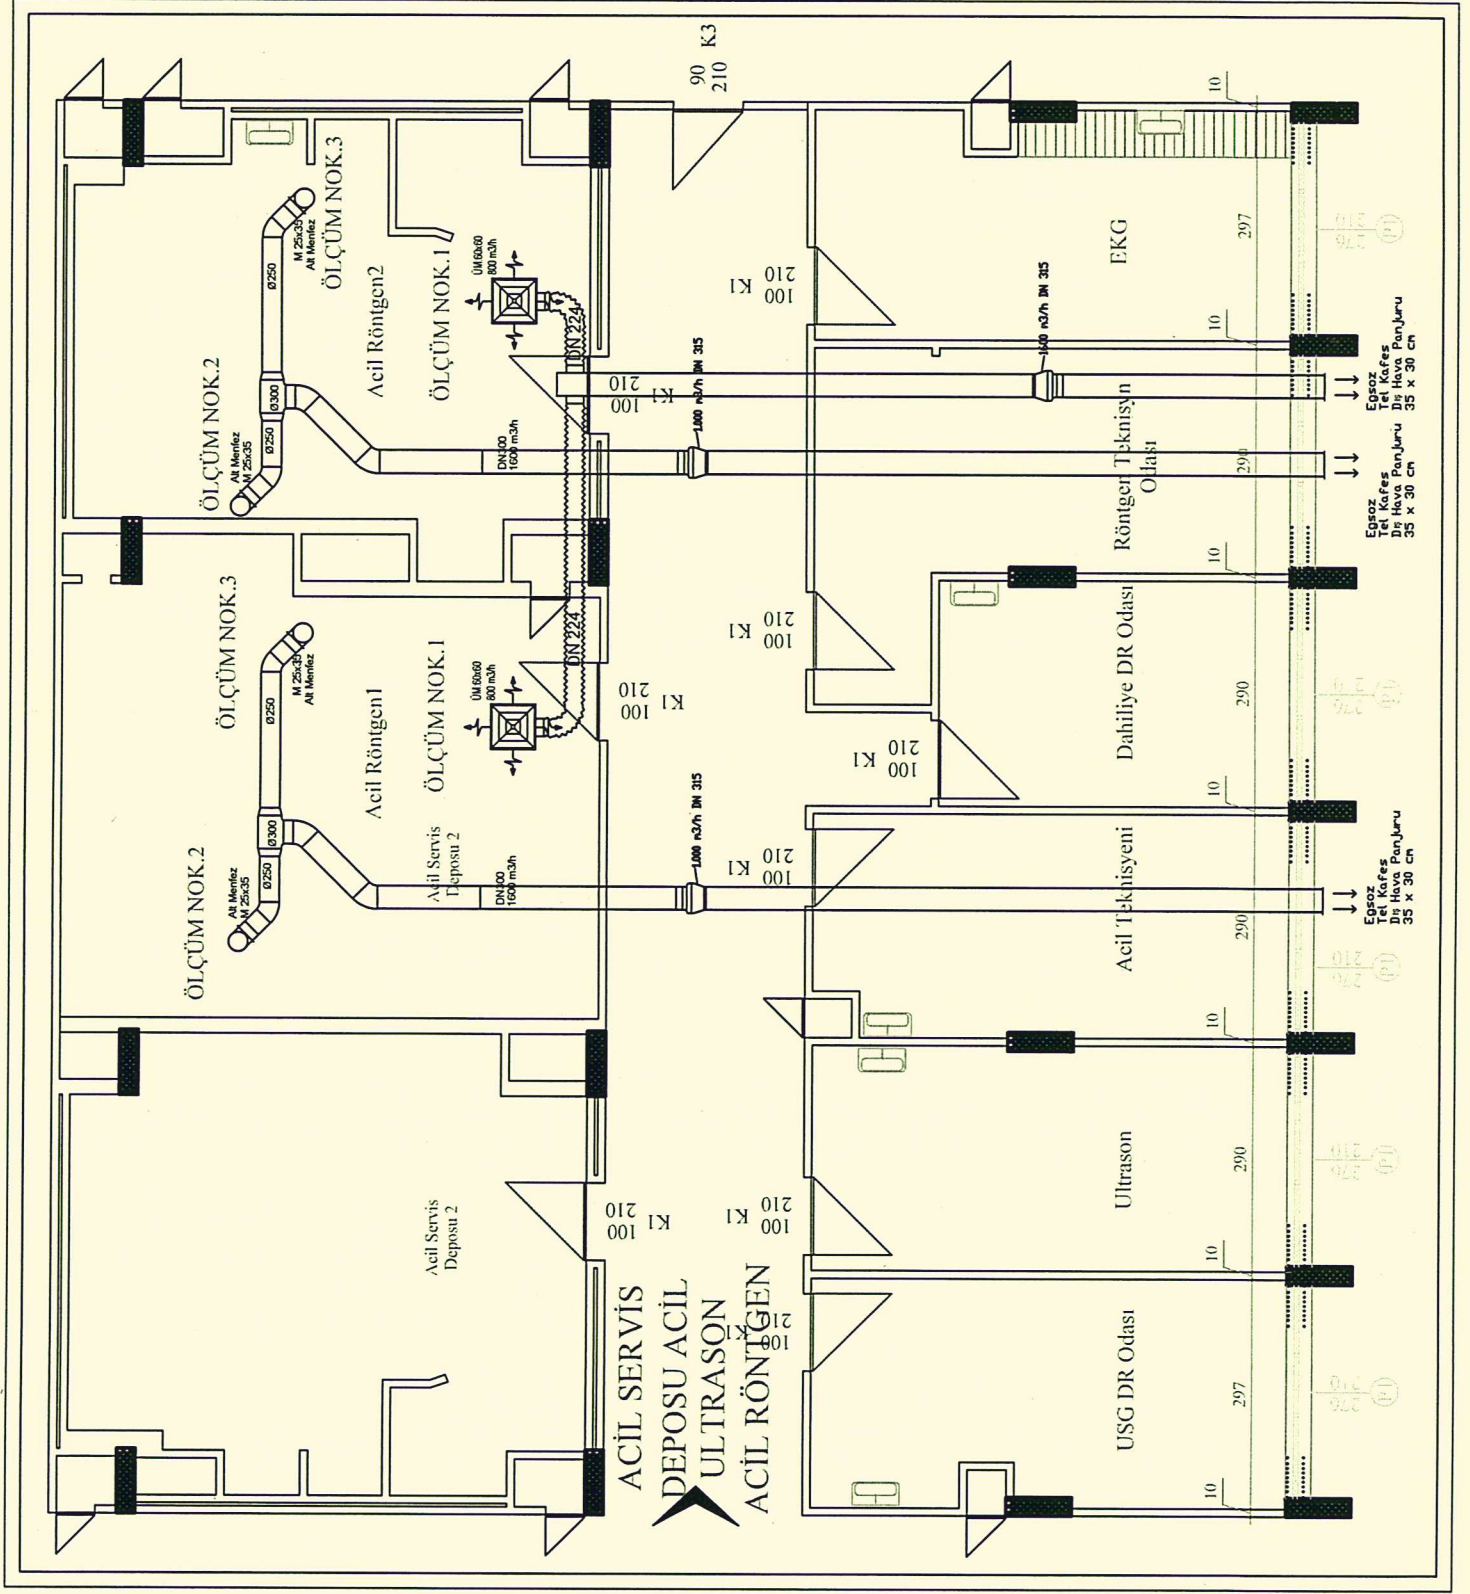


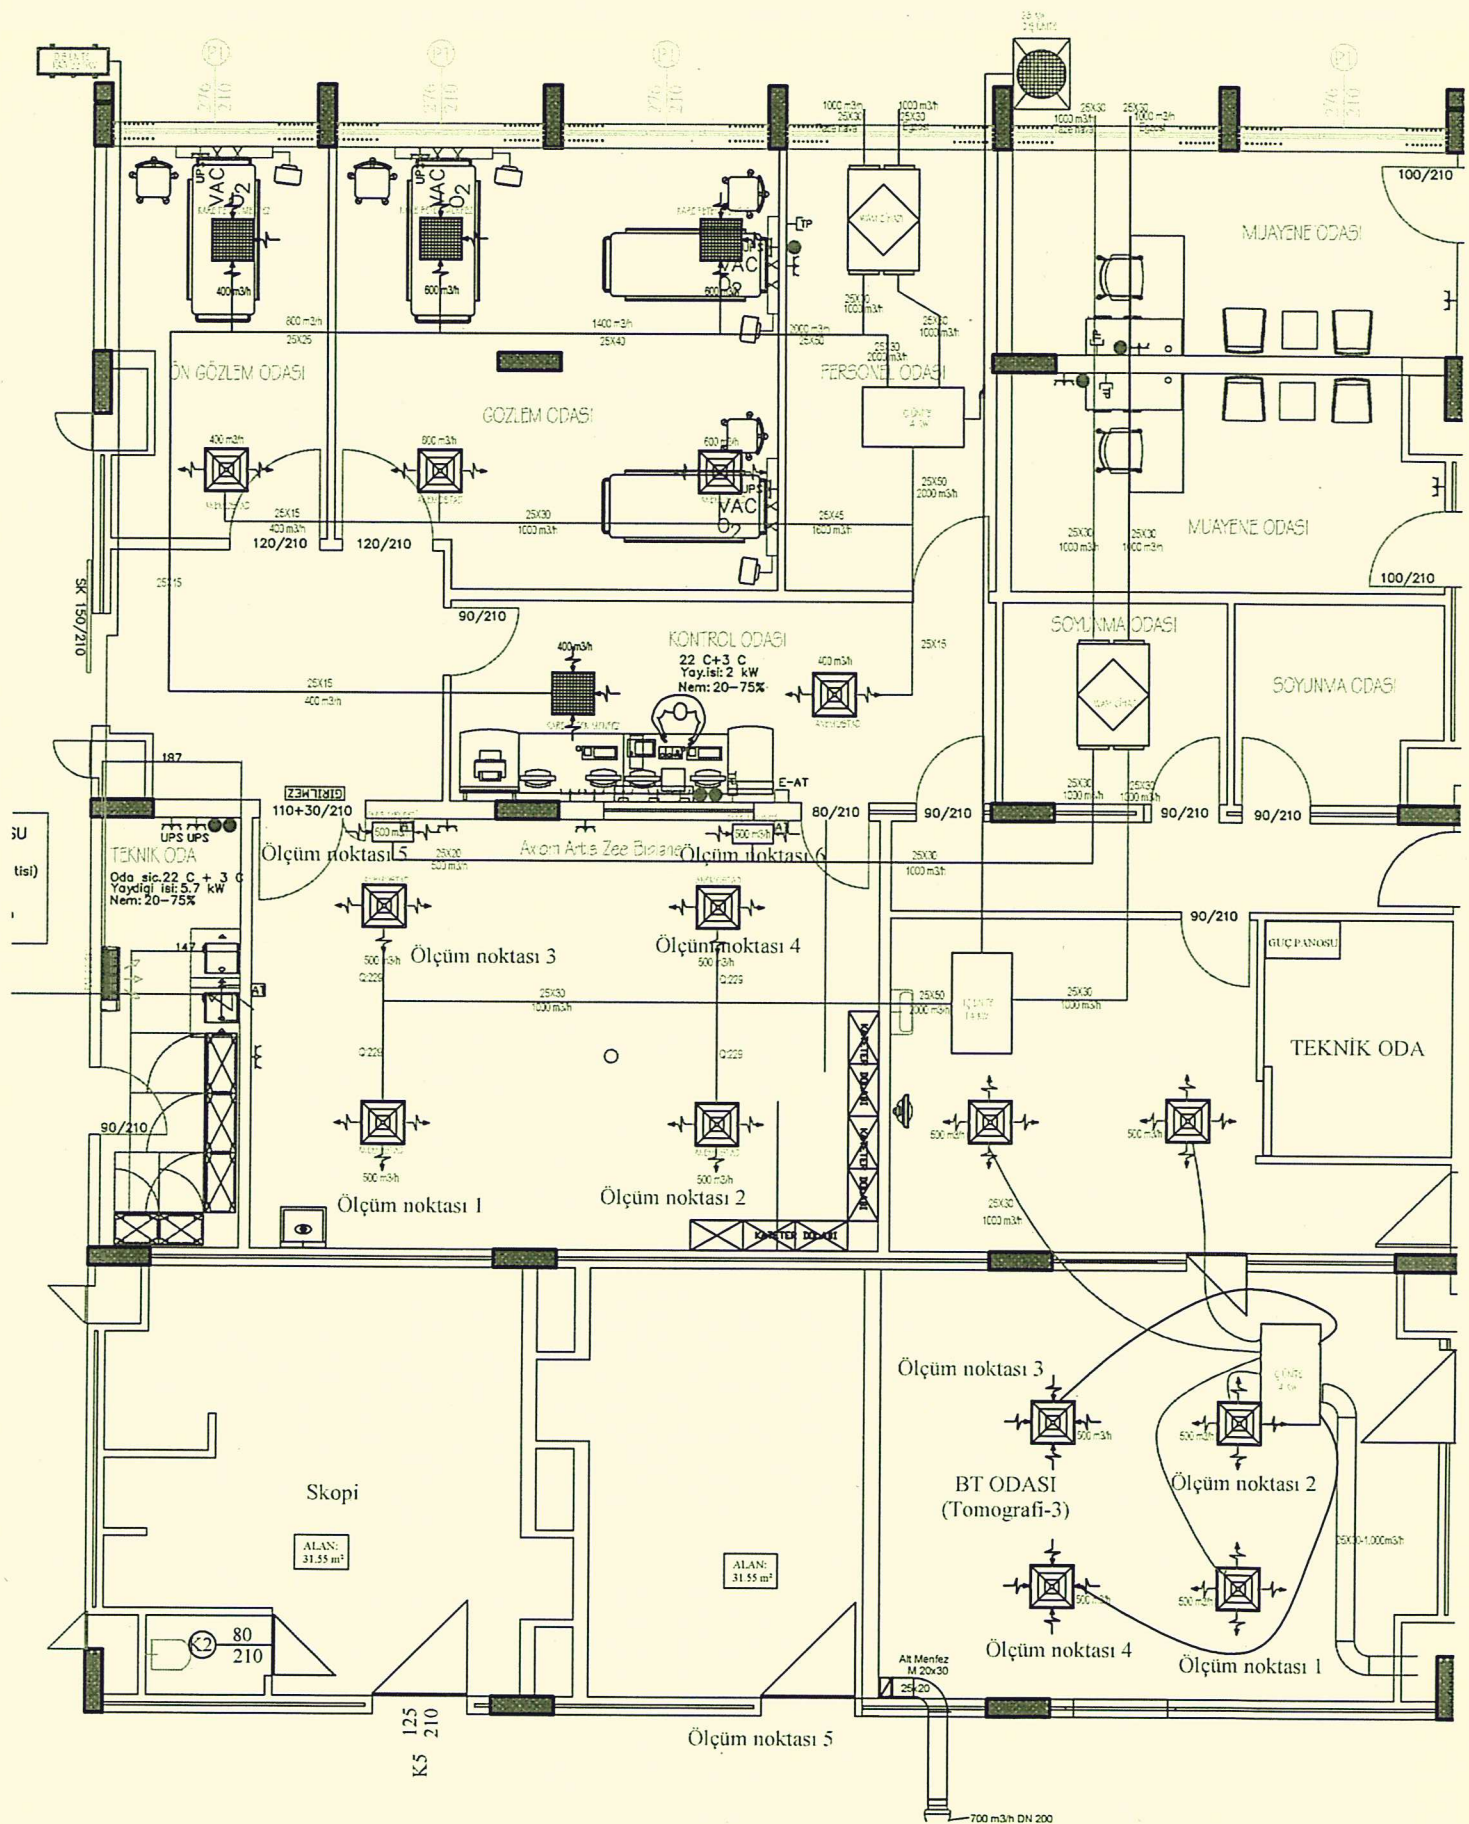


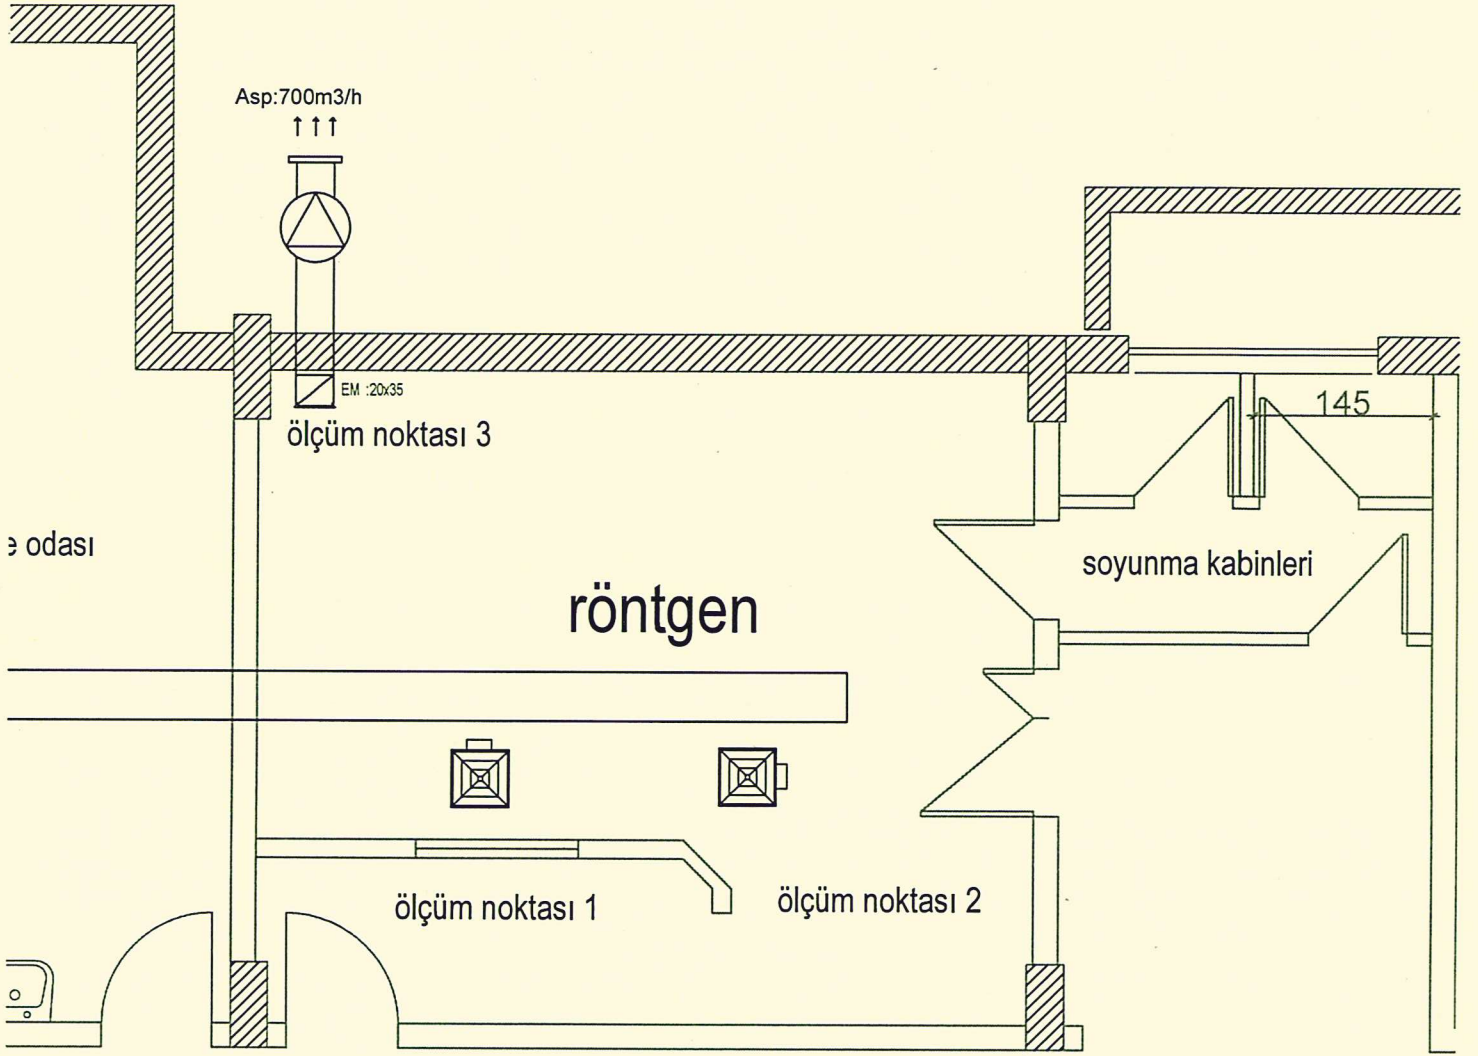

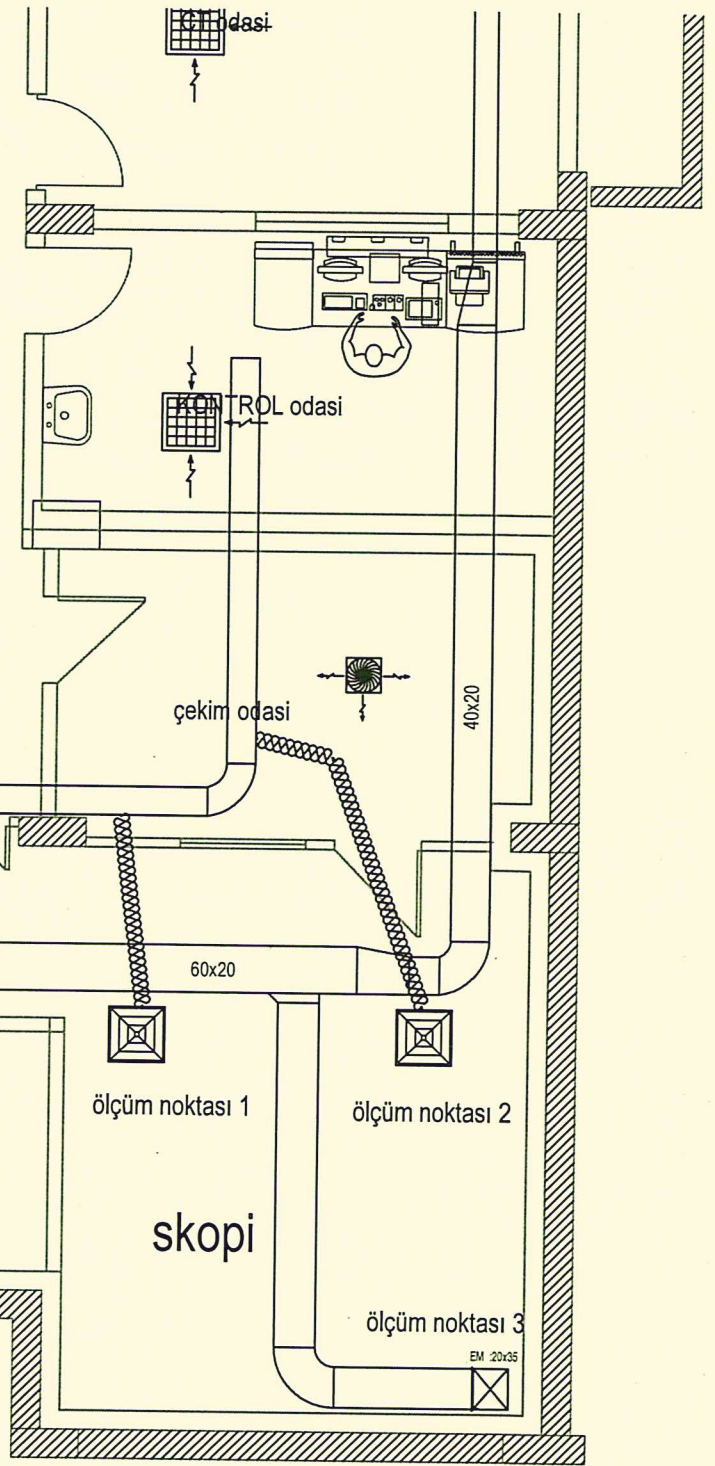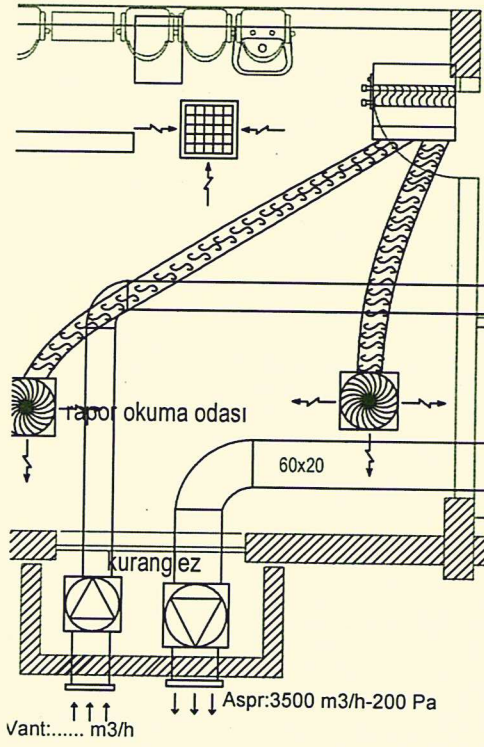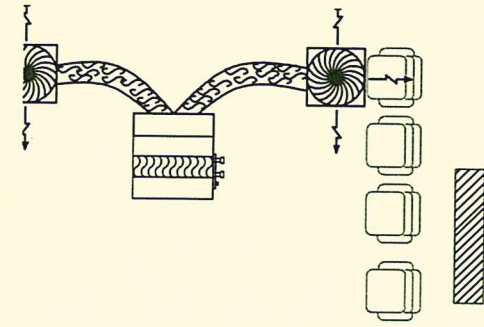


ENDOSKOPI

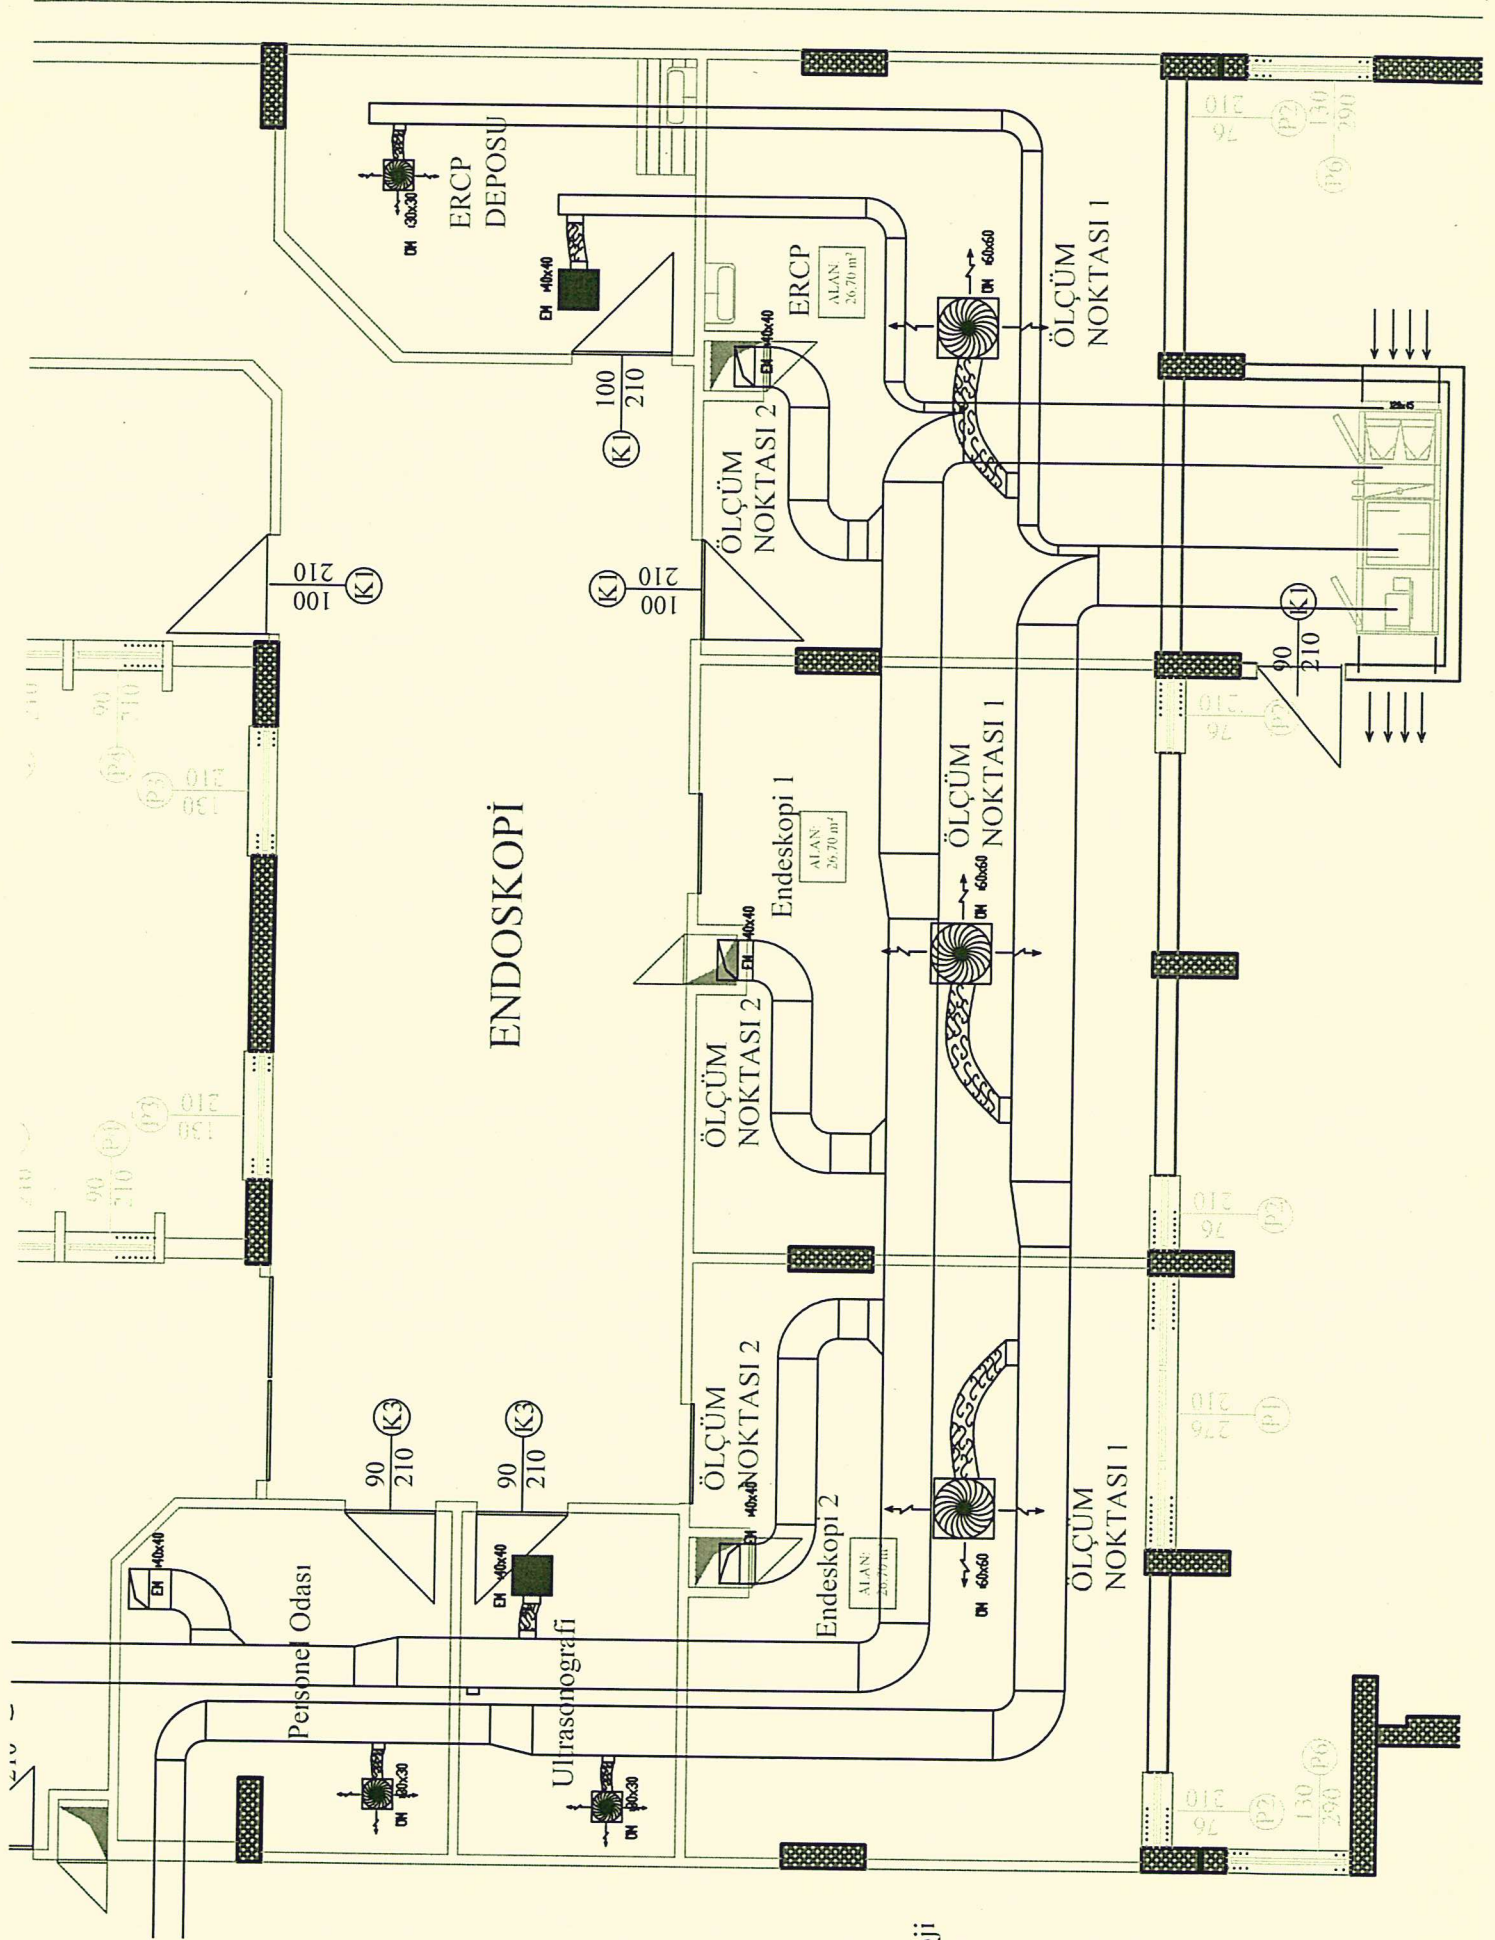

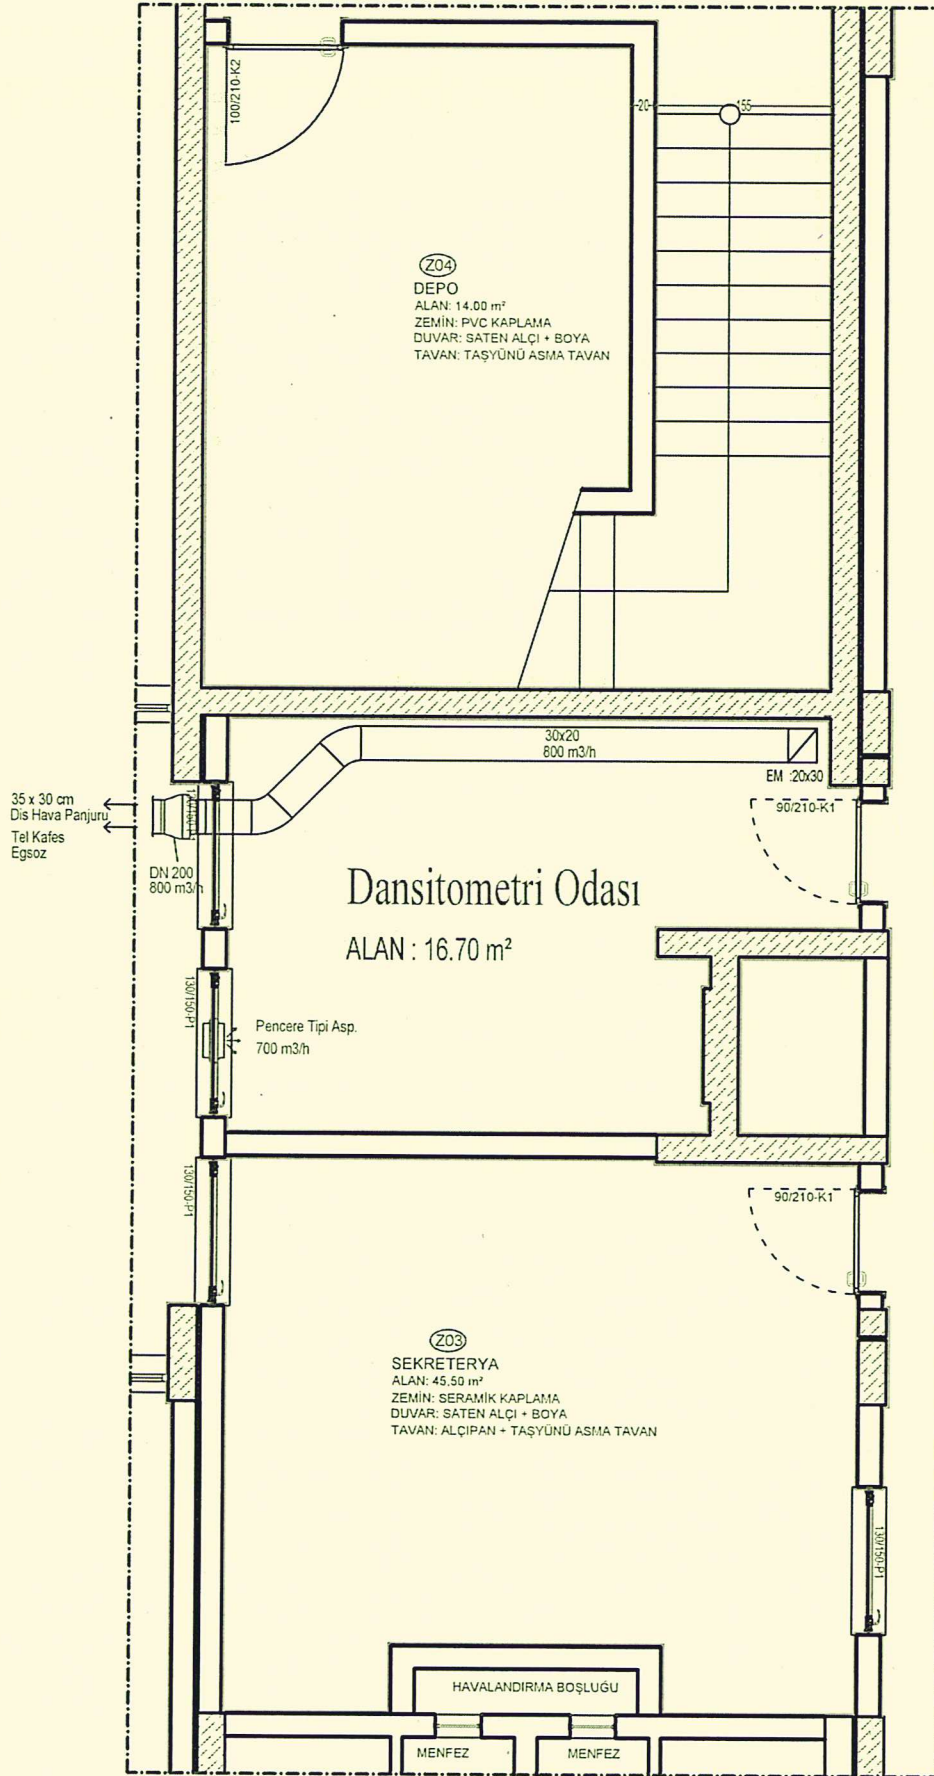


TADİLATLI ZEMİN KAT PLANI

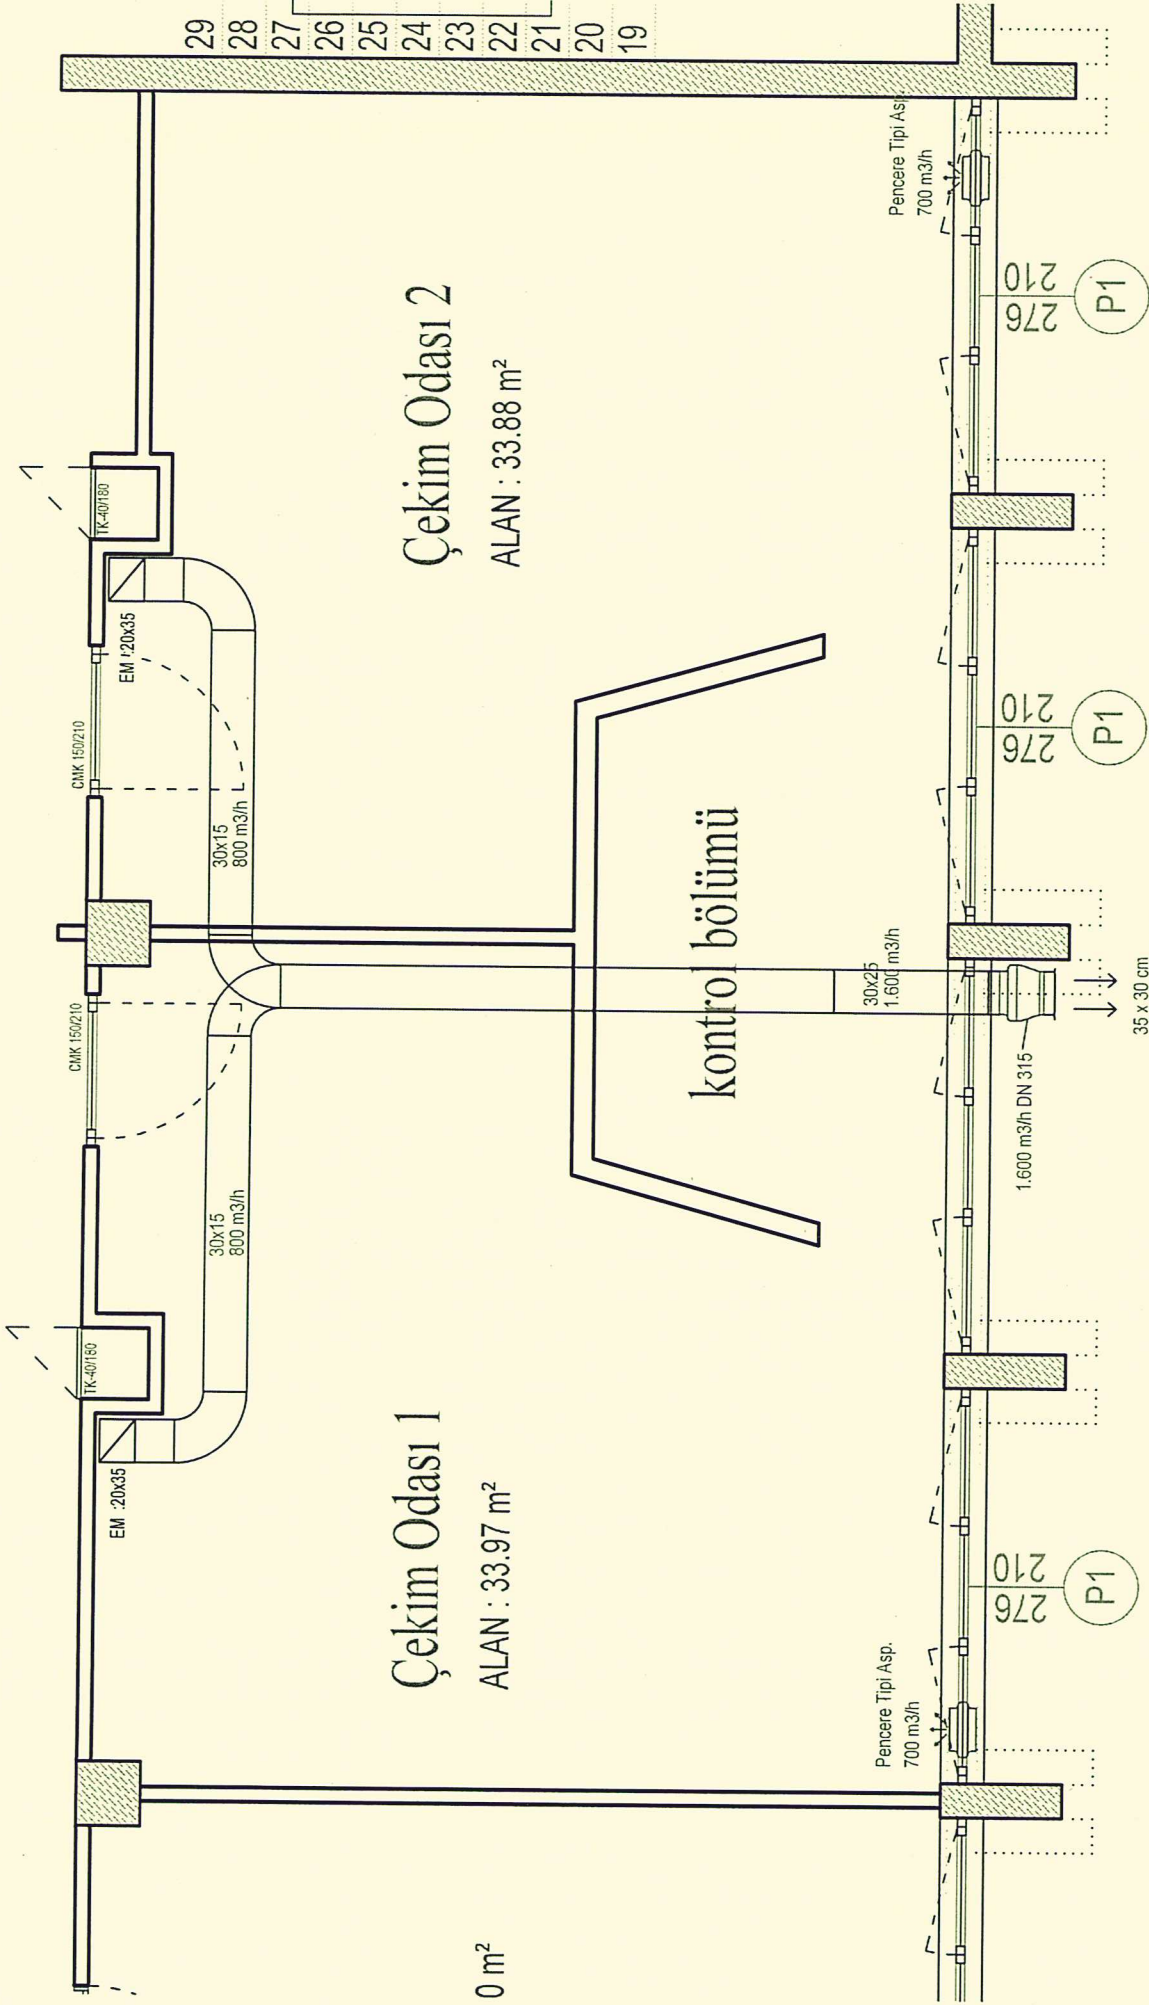



-1.60





İŞIKLIK

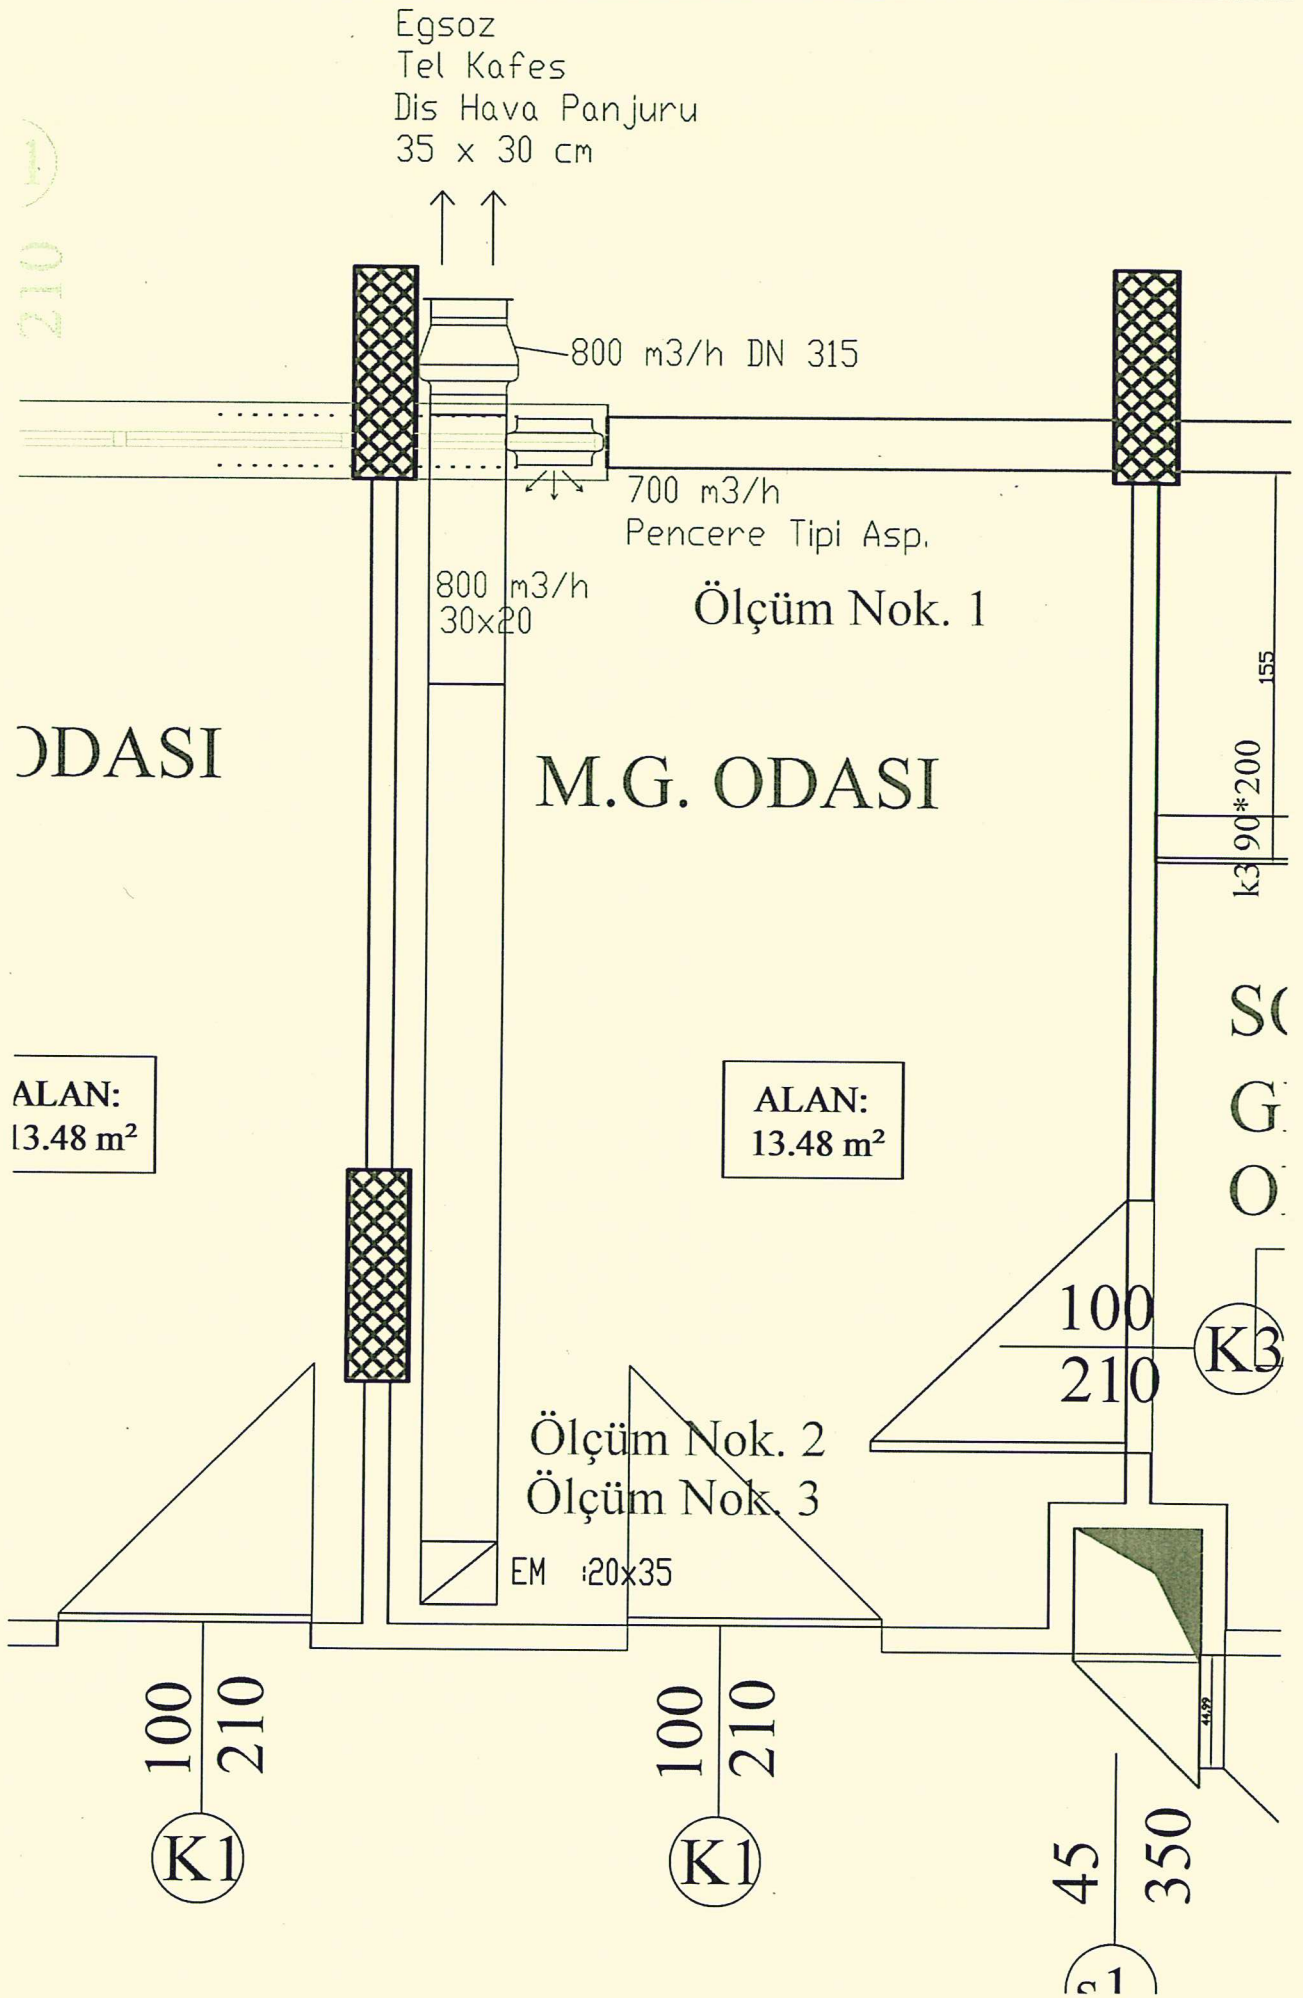

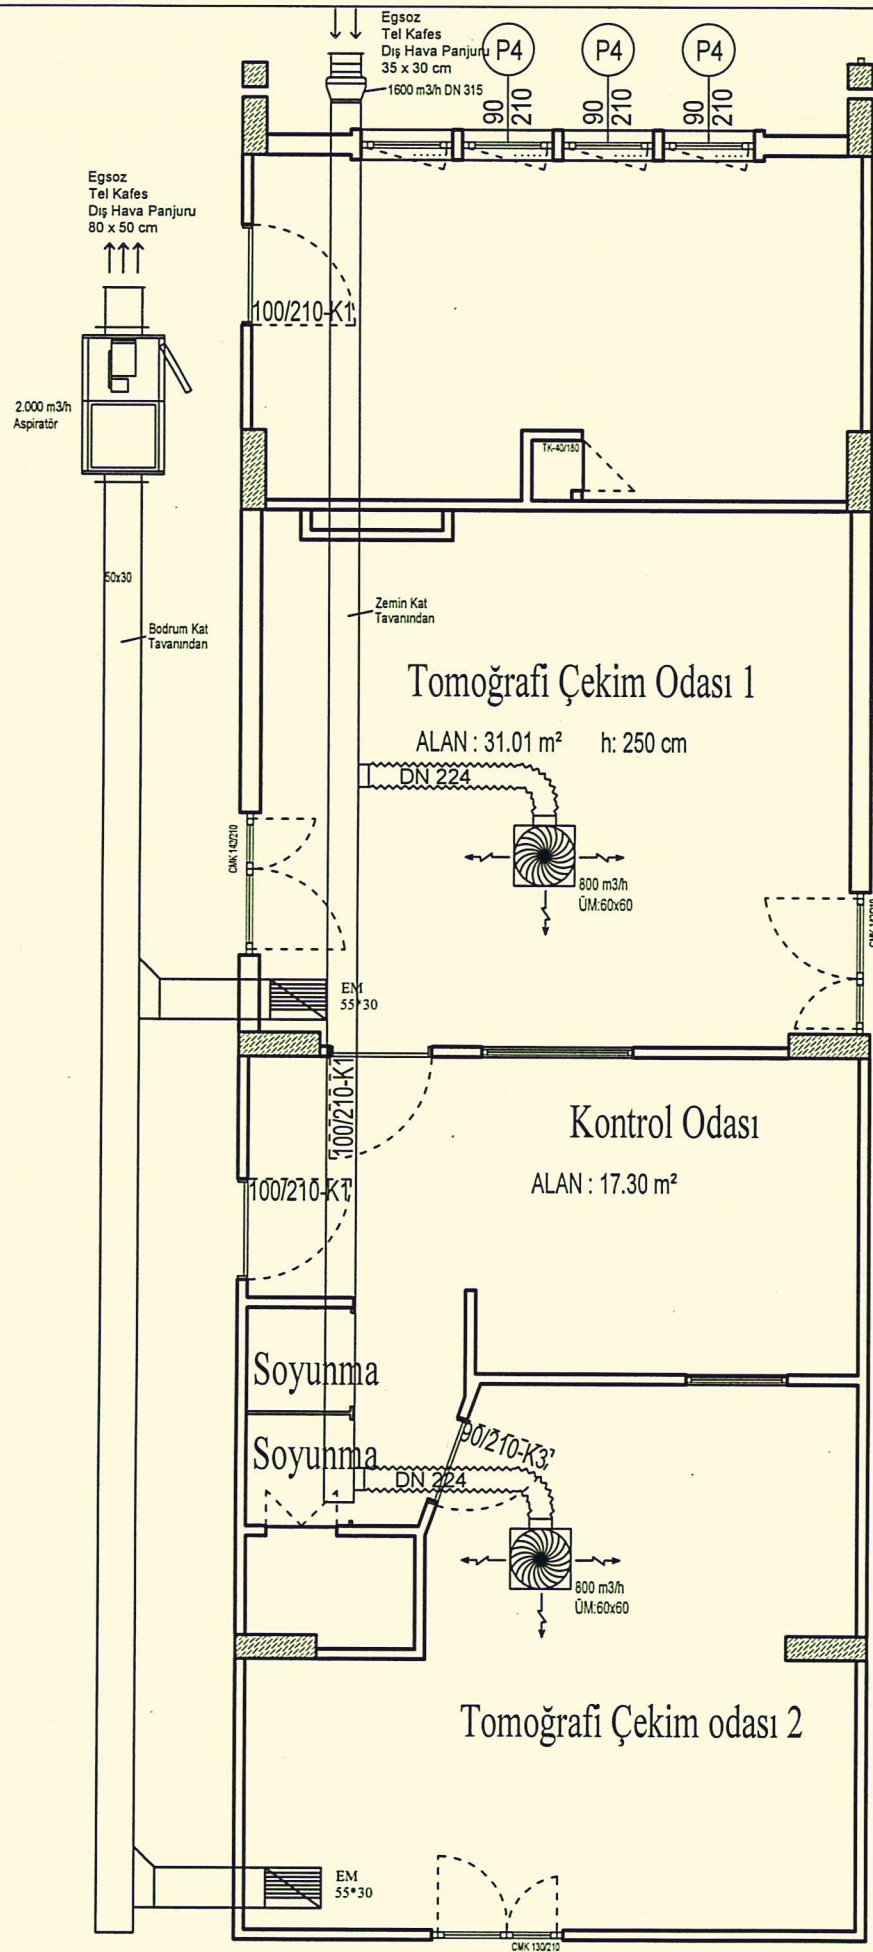


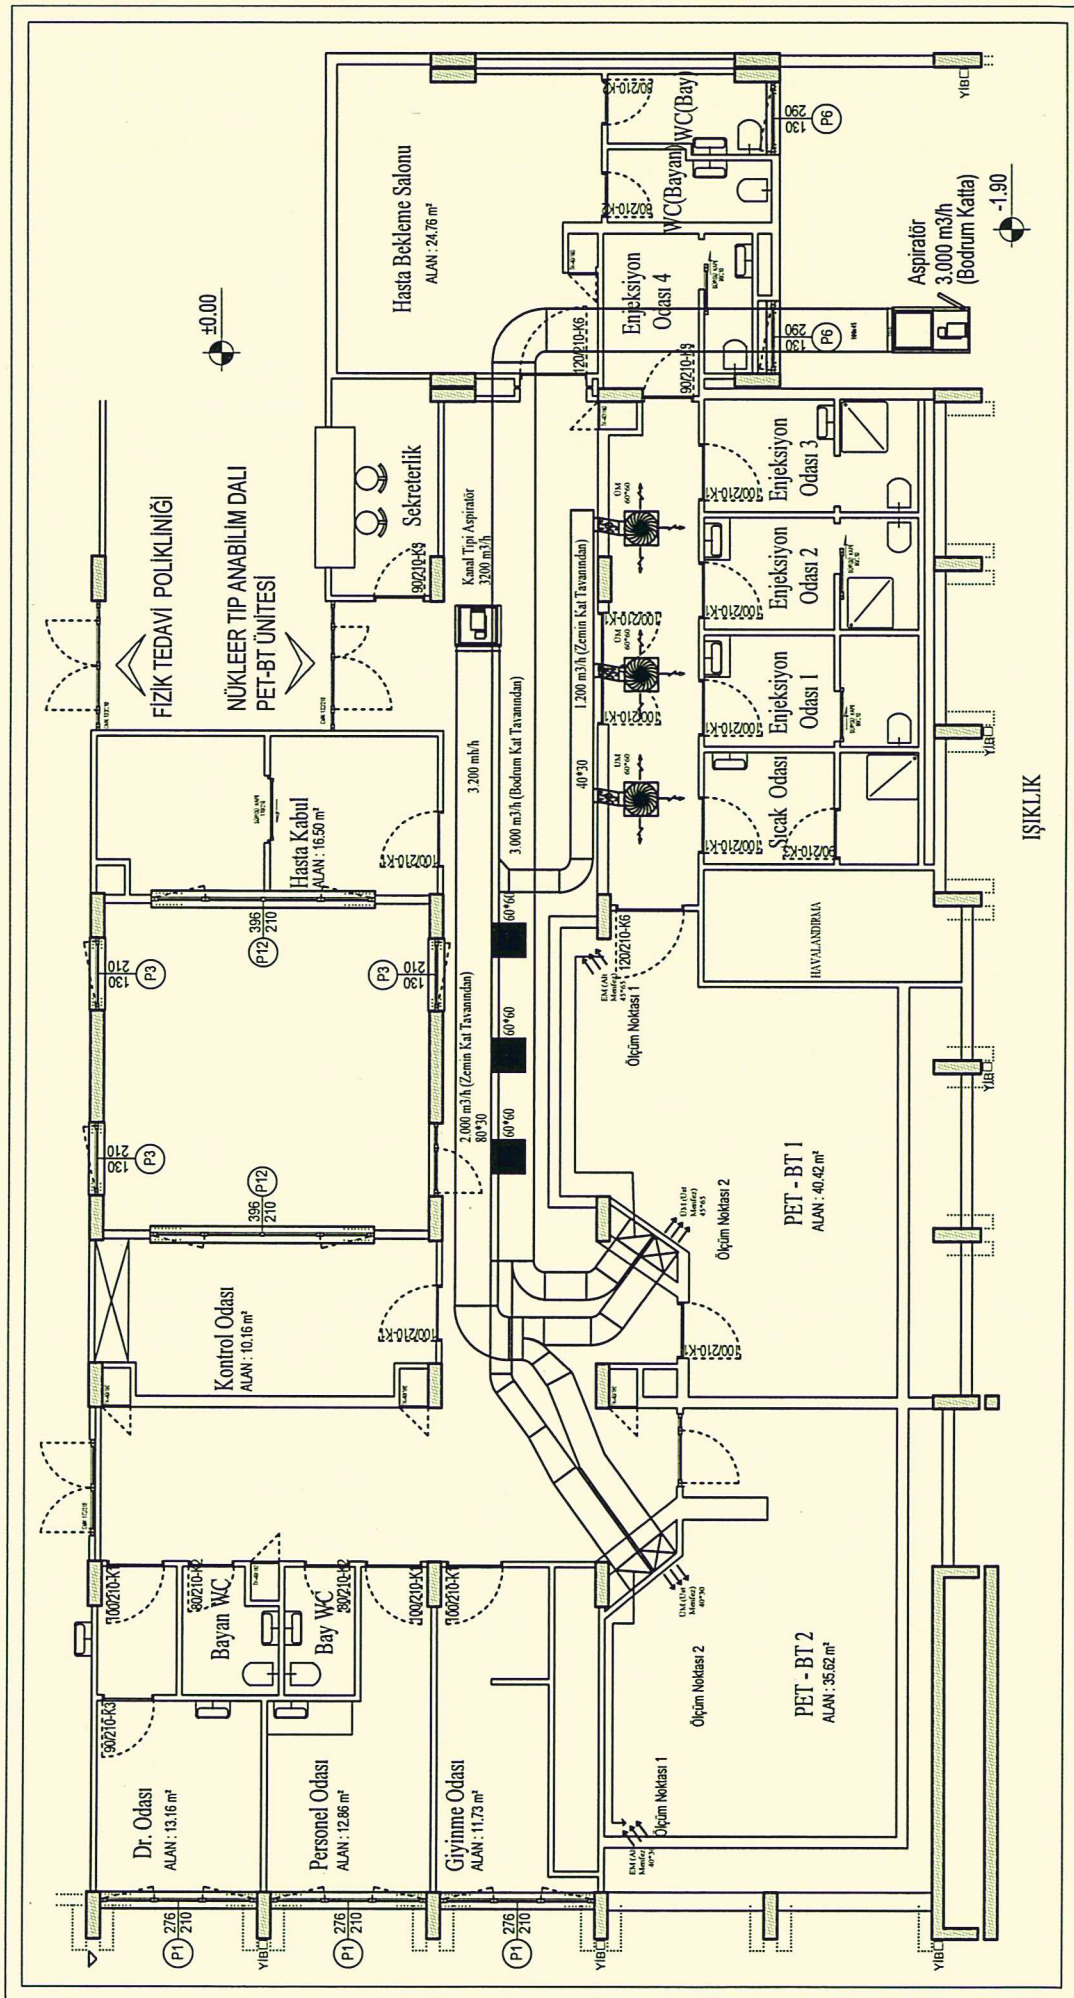


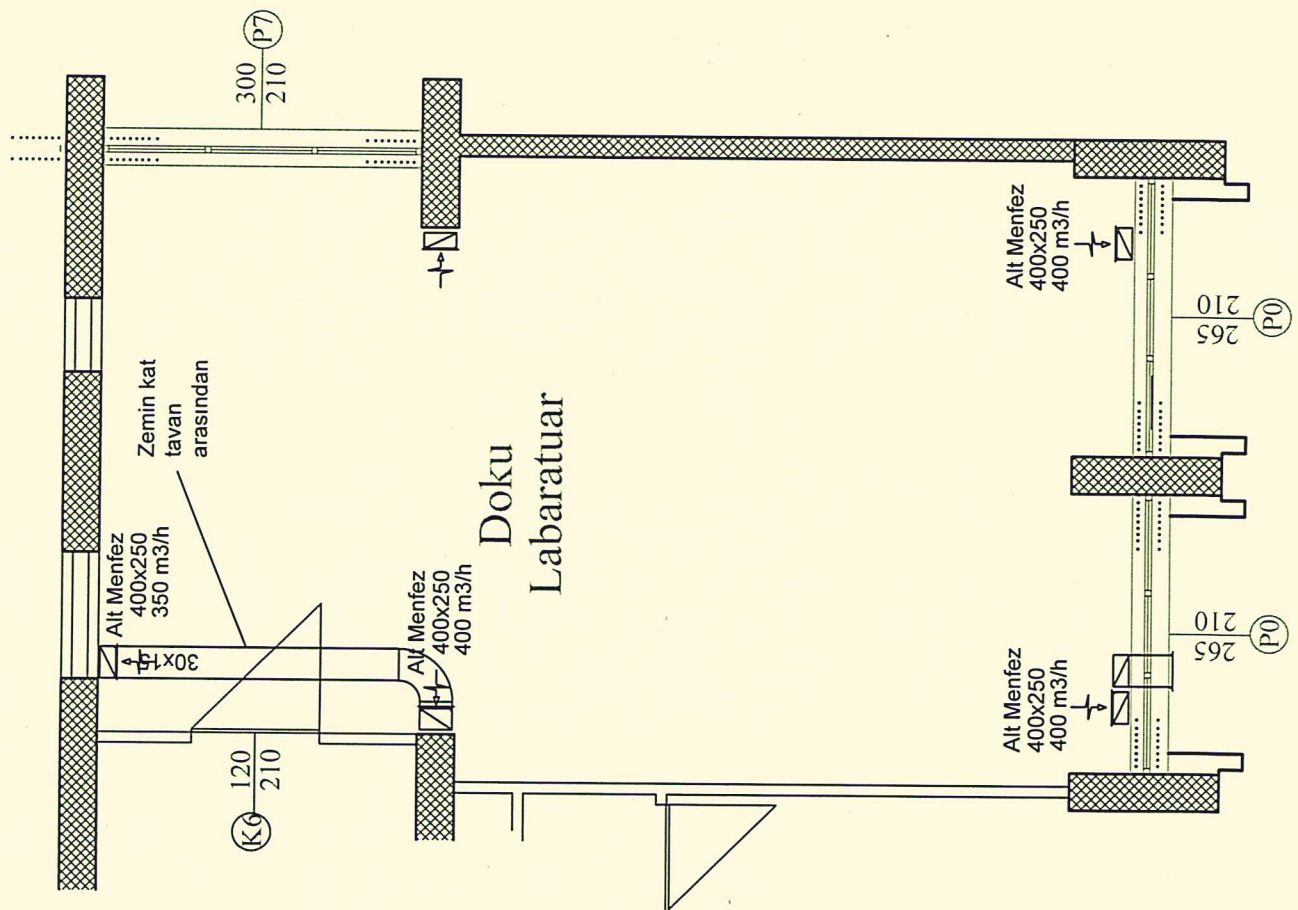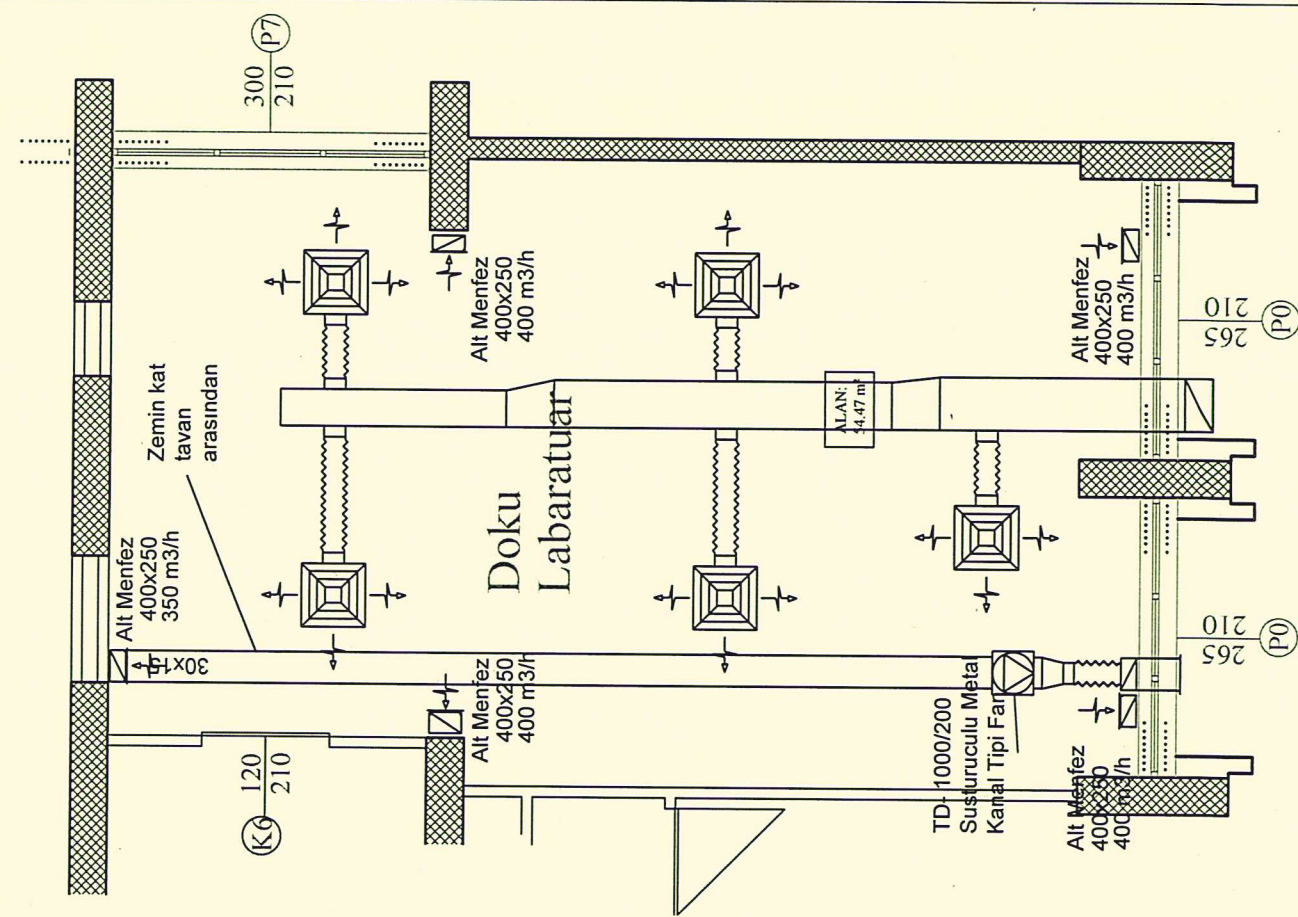


Tadilatlı Hali

Mevcut Hali

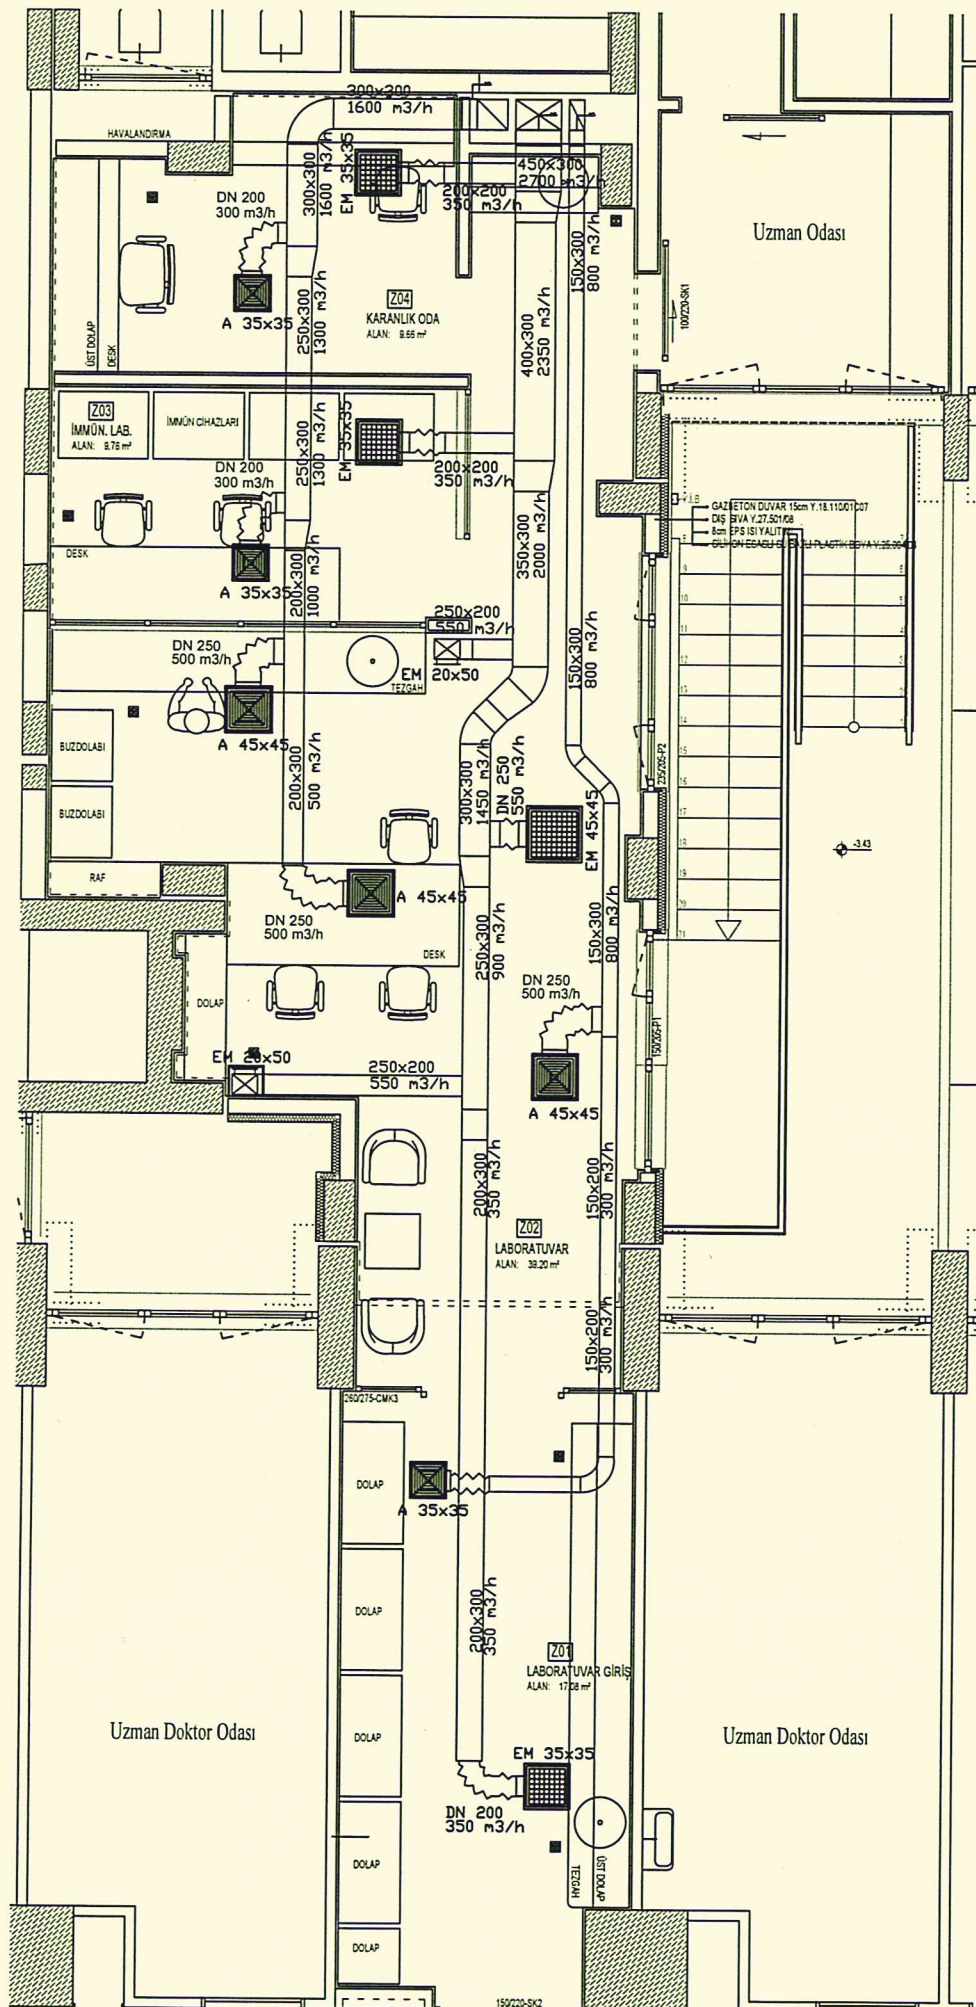

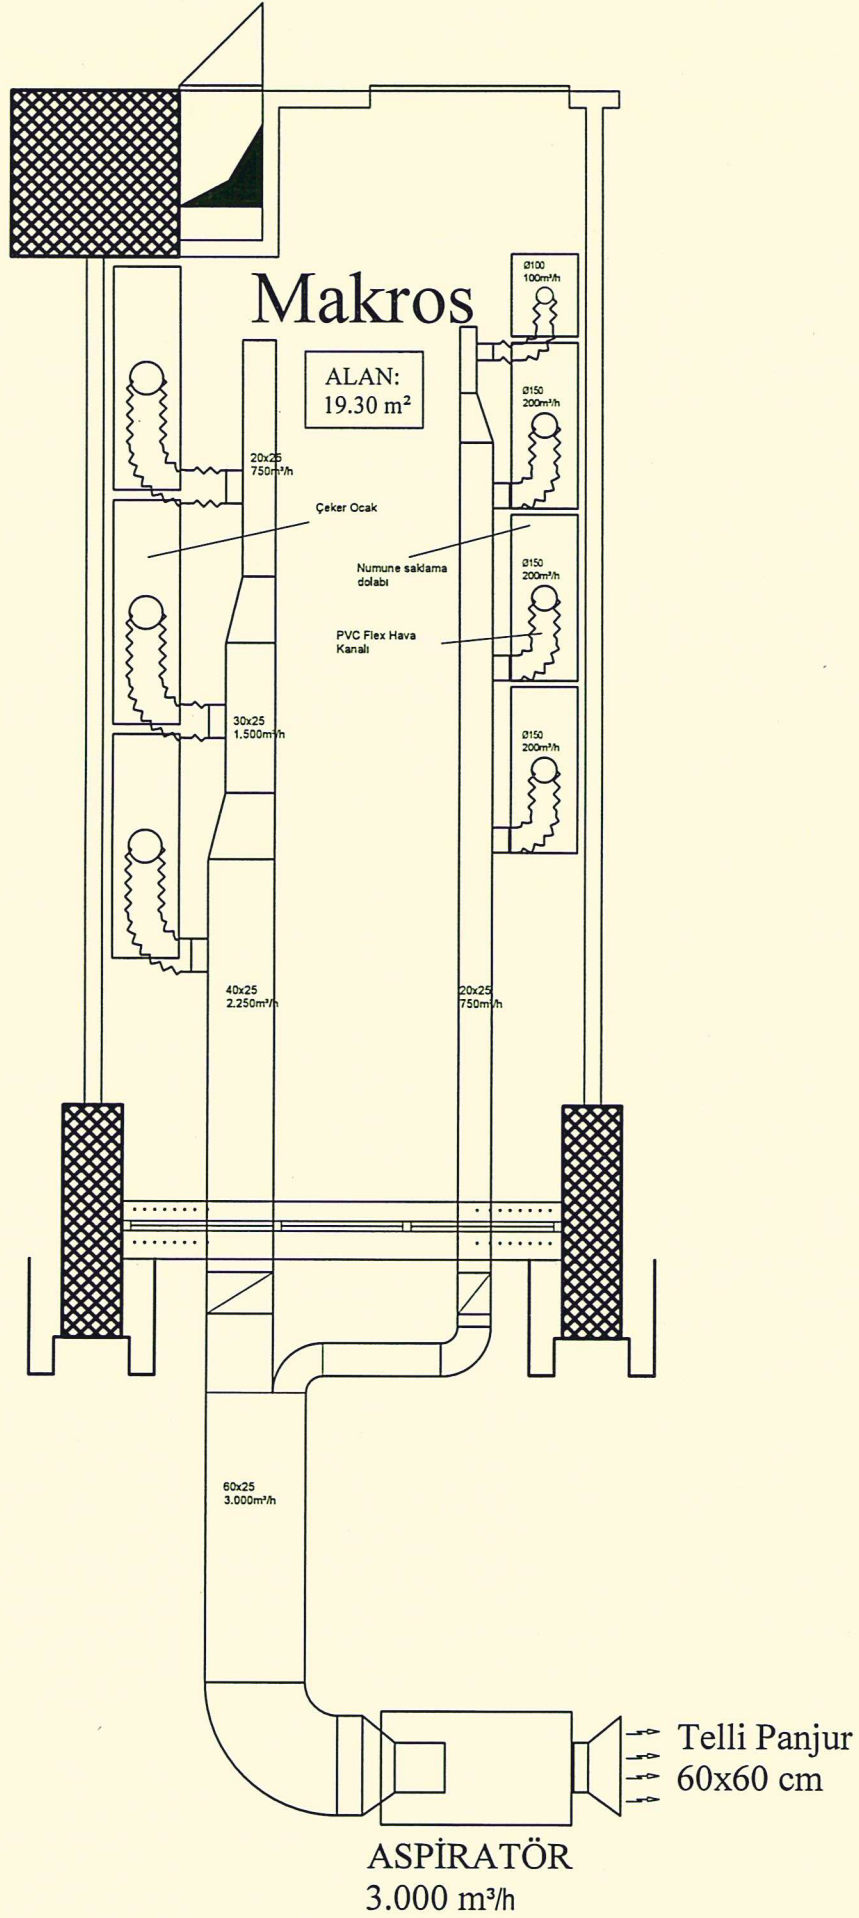

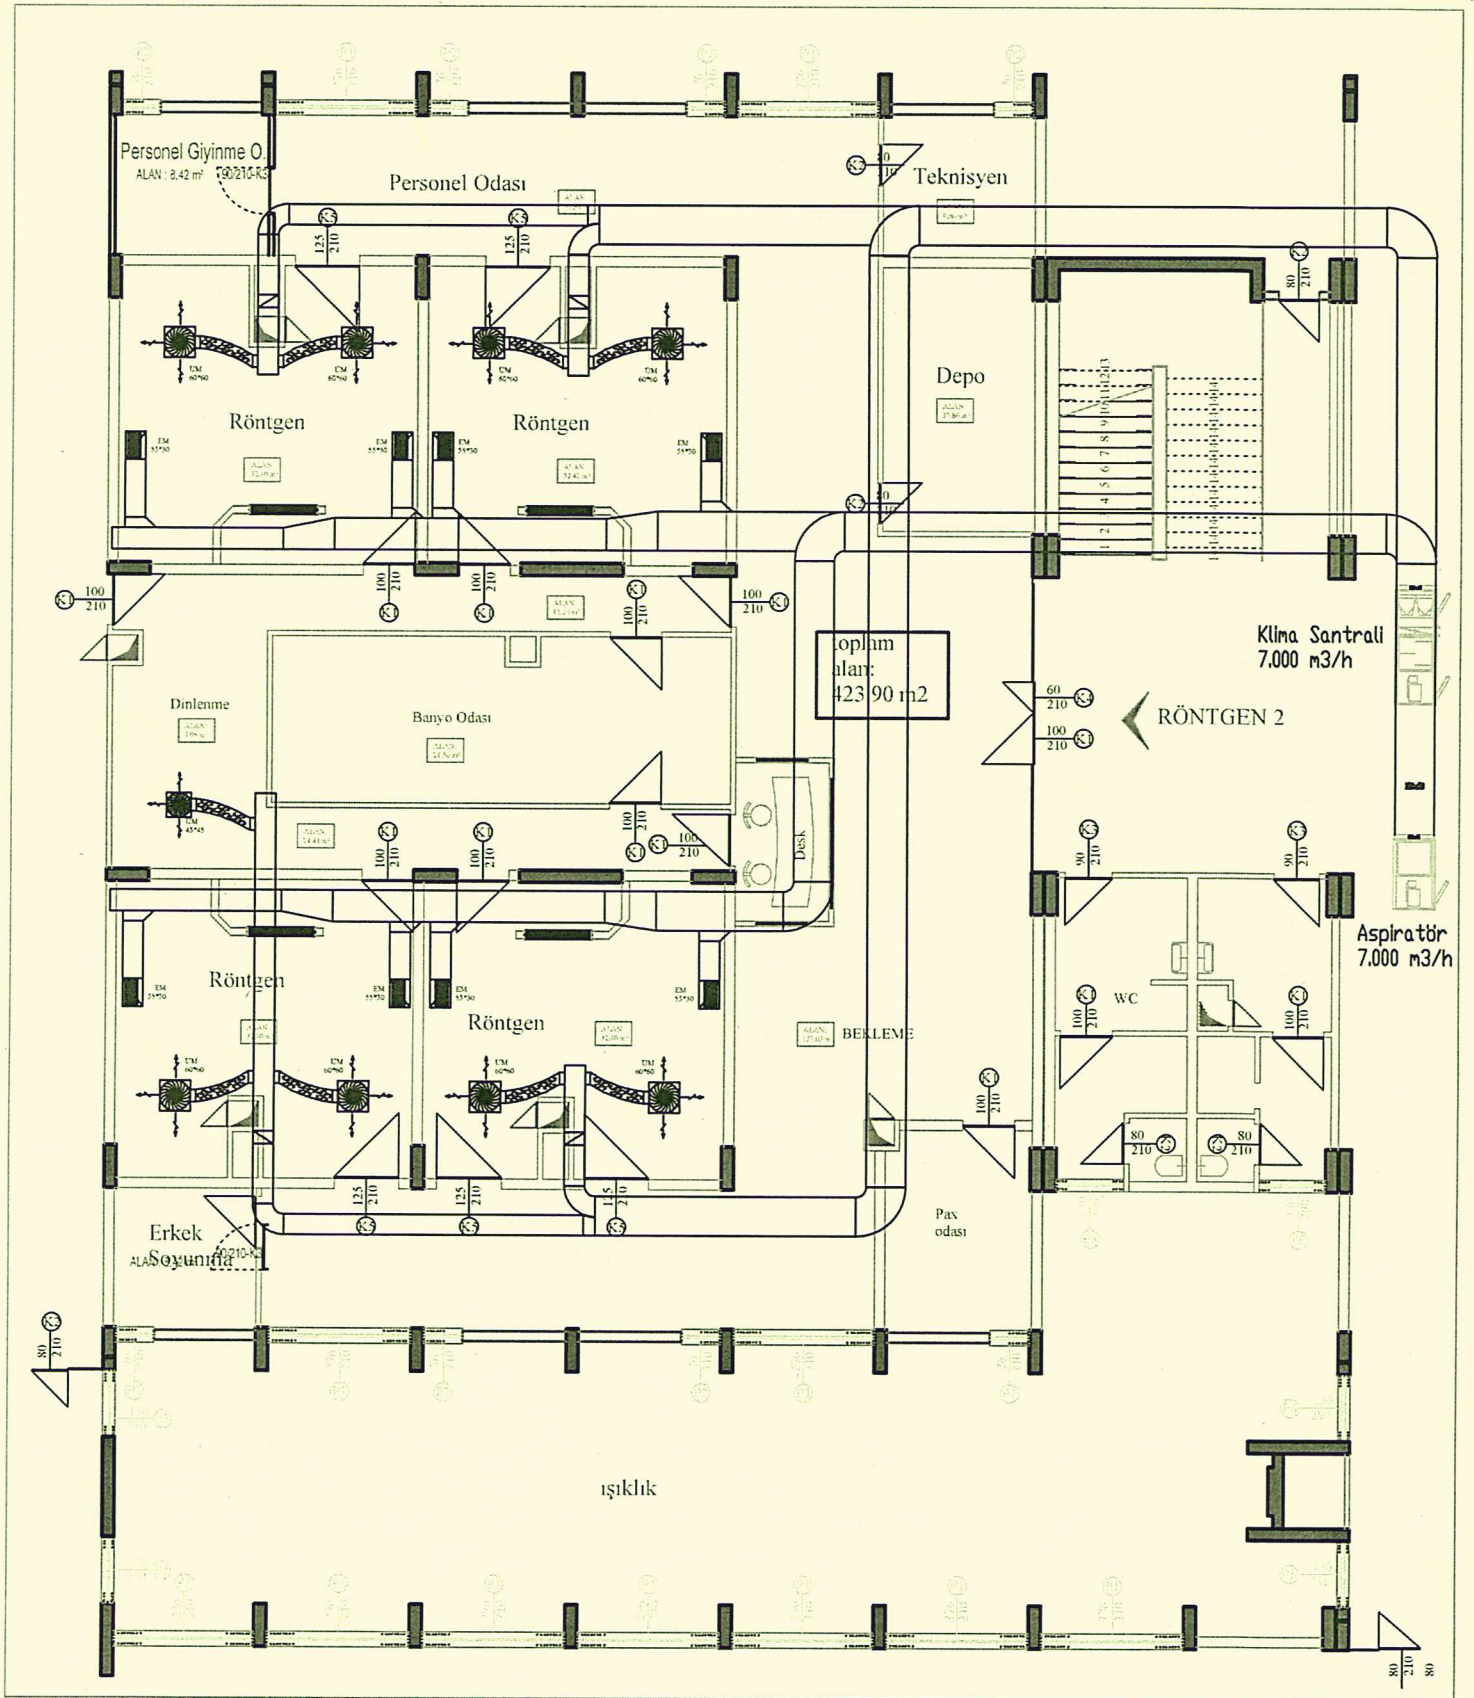

YENİ HALI

TEMİZLİK ODASI

DEPO

SOYUNMA

RÖNTGEN

TEKNİSYEN ODASI

100
210
K1

90
210
K3

100
210
K1

100
210
K1

100
210
K1

100
210
K1

Alt Menfez
M 20x30

25x15
ÖLÇÜM NOK. 3

Üst Menfez
M 20x20

ÖLÇÜM NOK. 2

25x15


Alt Menfez
M 20x30

Üst Menfez
M 20x20

2400 m³/h 60°35
200 Pa
1000 m³/h
Pencere Tipi Asp.

ÖLÇÜM NOK. 1

Egzos
Tel Kafes
Dış Hava Panjuru
60x40 cm

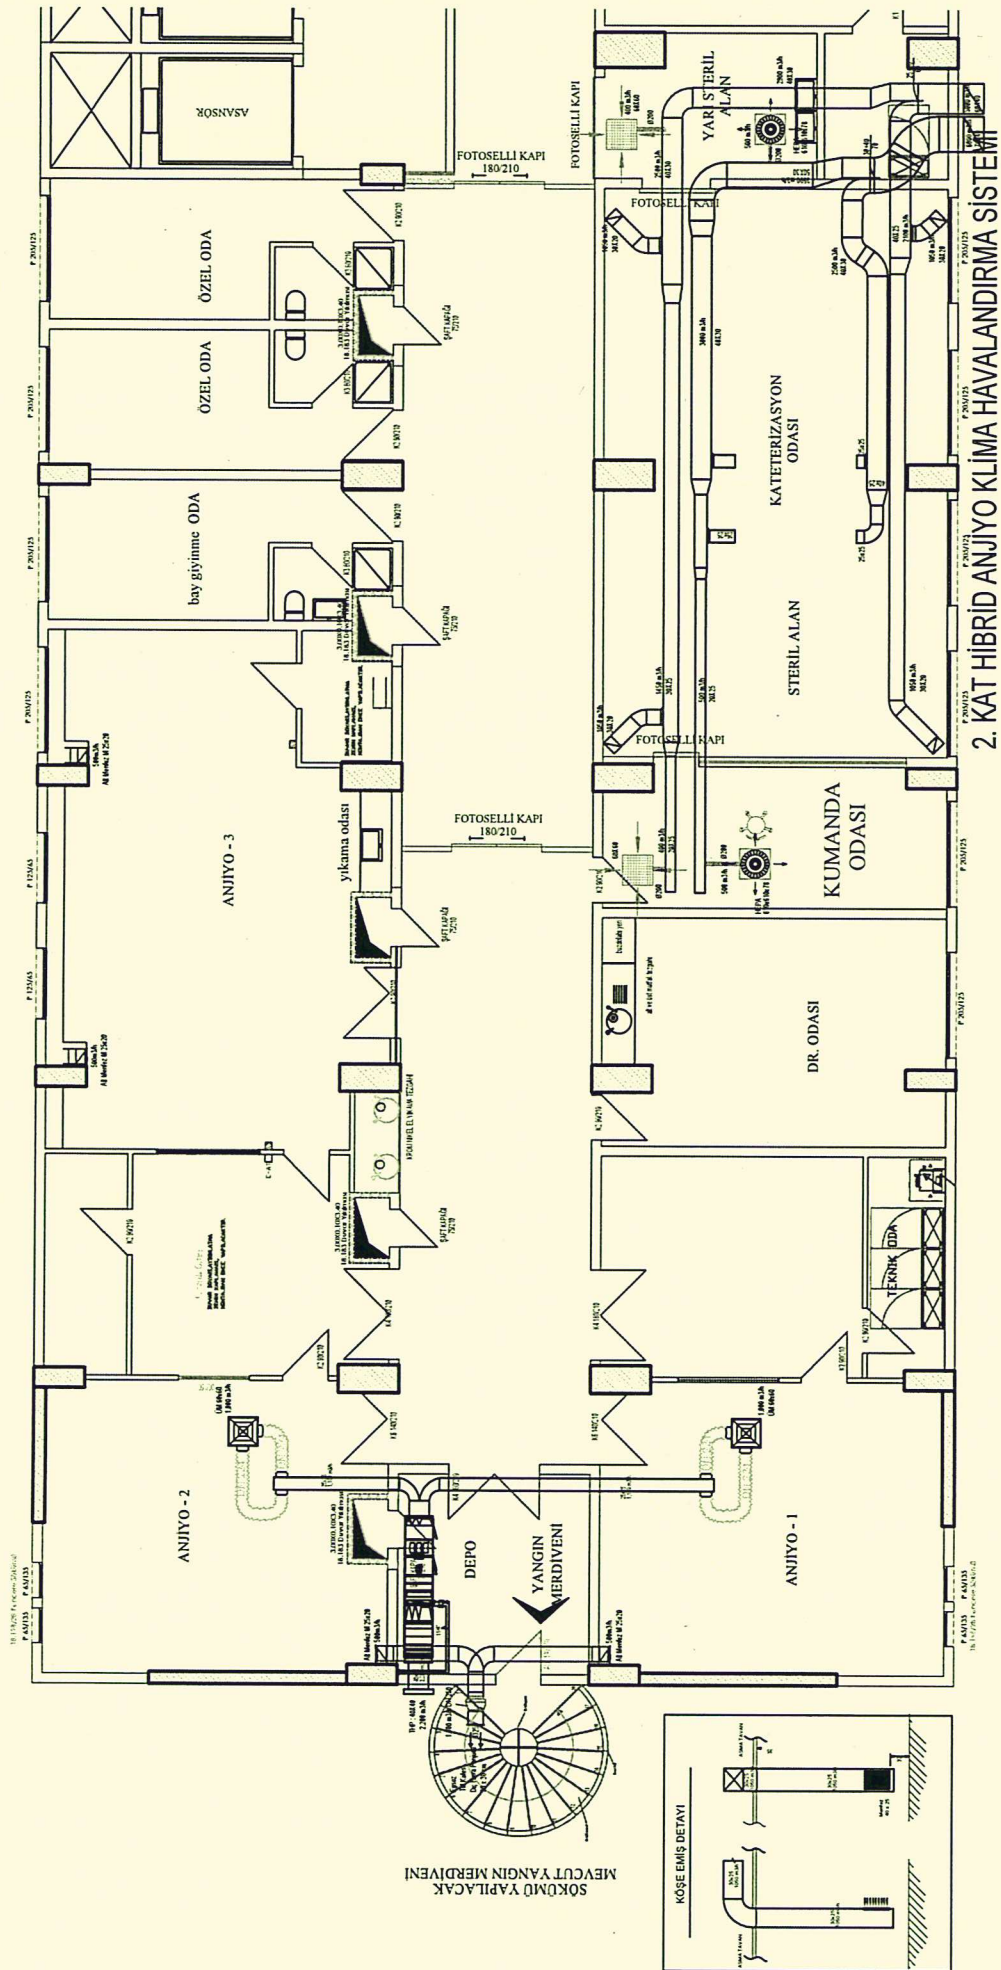

MULTIZON TİP

