

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

K A Y S E R İ
30.10.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **ASANSÖR DAİRESİ** bölümünün ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEME CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	KONTAKTÖR (7.5 KW)	10 ADET	
2	KONTAKTÖR (18,5 KW)	20 ADET	
3	KONTAKTÖR (55 KW)	4 ADET	
4	ASANSÖR MOTOR DİYODU	20 ADET	
5	12V 18A KURU AKÜ	30 ADET	
6	HIZLI YAPIŞTIRICI	3 ADET	
7	0,75 KORDON HALOGEN FRE KABLO	100 METRE	
8	KONTAK SPREY GRES YAĞLI	5 ADET	
9	ASANSÖR BCD3X GÖSTERGE KARTI	5 ADET	
10	ELEKTRİK BANDI	50 ADET	
11	ÇİFT YÖNLÜ BANT	3 ADET	
12	KONTROL KALEMİ	6 ADET	
13	YILDIZ BİMS UC	20 ADET	
14	ÜSTÜBÜ (60 KG)	1 ADET	
15	10/40 MOTOR YAĞI	68 LİTRE	
16	AKILLI VİDA	300 ADET	
17	ASANSÖR KAPI TEKERİ	60 ADET	
18	3W PANEL LED	200 ADET	
19	ASANSÖR KAPI FİŞ KONTAK	30 ADET	
20	8'LİK ASANSÖR HALAT ŞİŞESİ	80 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : ASANSÖR ATÖLYESİ (OSMAN YİĞİT)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – Dahili : 20100		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMEMEYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALI		
F	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALI		
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN,TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE		

G	GETİRİLECEK.NUMUNESİ GETİRİLEMeyecek CİHAZLAR İÇİN KATALOG GÖNDERİLECEKTİR.		
H	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
I	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SÖZLEŞMESİ İMZALANACAKTIR		

NOT : Teklif mektuplarının en geç günü **20/11/2024** mesai bitimine kadar E.Ü.Döner İşletmesi'ne bırakılması veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

TEKNİK ŞARTNAME

1- KONTAKTÖR 7.5KW

Seri	MS-T SERIES MAGNETIC CONTACTOR
TİP	GERİ DÖNÜMSÜZ
NOMİNAL KAPAİTE (kW)	3-FAZLI AC220-240V: 5.5, 3-FAZLI AC380-440V: 11, 3-PHASE AC690V: 7.5
NOMİNAL AKIM (A)	3-FAZ AC690V: 9
BOBİN GEİLİMİ (V)	200-240
KUTUP SAYISI	3
YARDIMCI KONTAK SAYISI NO	2
YARDIMCI KONTAK SAYIS NC	2
ÇERÇEVE BOYUTU	21
Ürün Ebatları ve Ağırlığı	
GENİŞLİK (mm)	63
YÜKSEKLİK (mm)	81
DERİNLİK (mm)	81
AĞIRLIK(kg)	0,41

2- KONTAKTÖR 18.5KW

Seri	MS-T SERIES MAGNETIC CONTACTOR
TİP	GERİ DÖNÜMSÜZ
NOMİNAL KAPAİTE (kW)	3-FAZLI AC220-240V: 18.5A, 3-FAZLI AC380-440V: 11, 3-FAZ AC690V: 30KW
NOMİNAL AKIM (A)	3-FAZ AC690V: 38
BOBİN GEİLİMİ (V)	200-240
KUTUP SAYISI	3
YARDIMCI KONTAK SAYISI NO	2
YARDIMCI KONTAK SAYIS NC	2
ÇERÇEVE BOYUTU	65

3- KONTAKTÖR 55KW

Seri	MS-T SERIES MAGNETIC CONTACTOR
TİP	GERİ DÖNÜMSÜZ
NOMİNAL KAPAİTE (kW)	3-FAZLI AC220-240V: 30A, 3-FAZLI AC380-440V: 55, 3-FAZ AC690V: 55KW
NOMİNAL AKIM (A)	3-FAZ AC690V: 65
BOBİN GEİLİMİ (V)	200-240
KUTUP SAYISI	3
YARDIMCI KONTAK SAYISI NO	2
YARDIMCI KONTAK SAYIS NC	2
ÇERÇEVE BOYUTU	100

4- ASANSÖR MOTOR DİYODU

220V GİRİŞ 190V ÇIKIŞ


5- 12V 18 A KURU AKÜ

Teklif edilen aküler: 12V 18Ah (C10) (25 °C'de, 1.8V kesme voltajında) olacaktır.

Akünün ağırlığı en az **5.5 Kg** olacaktır.

- Aküler tam kapalı kuru tip bakımsız, gaz kaçırmayan emniyet valfli tipten olacaktır.
- Teklif edilen aküler yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- Akülerin yüzeyi diğer aksamalarında şekil bozukluğu, çizik, çatlak, kırık, pas vb. olmayacak ve aküler dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır.
- Akülerin üzerinde, malzemenin adı, markası, tipi, seri numarası ve imal tarihini (ay-yıl olarak) içeren bilgiler, silinmez, çıkmaz bir şekilde bulunacaktır.
- Aküler çevreye zarar vermeden kullanılabilmesi, asit sızdırmamalı ve normal işletme koşullarında gaz çıkartmamalıdır. Çalışma prensipleri kapalı gaz re kombinasyonu olmalıdır.
- Aküler, kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyecek, elektrolit, su gibi ilaveler yapılmayacak, elektrolitin gravitesini ölçme gibi ihtiyaçlara gerek duyulmayacaktır.
- Akülerin dış kılıfı tamamen kapalı olup, açılabilir kapağı bulunmayacaktır. Dış kılıf POLİPOİLEN veya ABS gibi sert plastikten olacak, akü çatlamayacak, şeffaf olmayan, aside patlamaya karşı dayanıklı olacaktır.
- Akülerin kutup başları paslanmaz metalden olup, akülerden çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı olacaktır. Kutup başları ile ara bağlantı elemanları tamamen izoleli olacaktır.
- Akım sınırlaması gerektirmeyen bir sabit gerilim kaynağı ile şarj edilebilmelidir.
- Aküler, belli aralıklarla şarj edilmek koşuluyla depoda muhafaza edilmeli, -15 °C ile +45 °C ısı değerleri arasında çalışabilmelidir.
- Teklif edilen akülerin garanti süresi normal koşullarda 2 Yıl, beklenen ekonomik ömür beklentileri en az **5 yıl olacaktır.**
- Aküler yatay, dikey, düşey vb.. hangi pozisyonda kullanılırsa kullanılsın performanslarında düşme olmayacaktır.
- Akülerin her hücresinde hücreyi atmosferden ayıran bir emniyet valfi olacaktır.
- Akülerin üretim tarihi ile teslim tarihi arasında maksimum 4 ay olacaktır. Ve üretim tarihi soğuk baskı olacaktır.

9- ASANSÖR GÖSRETGE KARTI

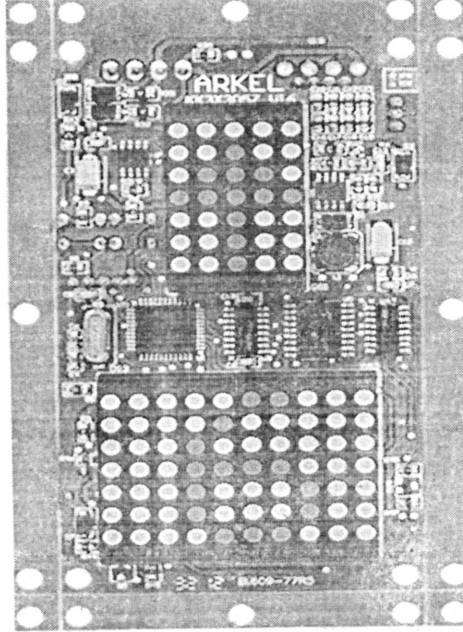

6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 KALEMLER NUMUNEYE GÖRE OLACAKTIR.

Osman YİĞİT

Elektronik Teknikeri

Dilek VOLKAN

Elk. Elektro Mühendisi